
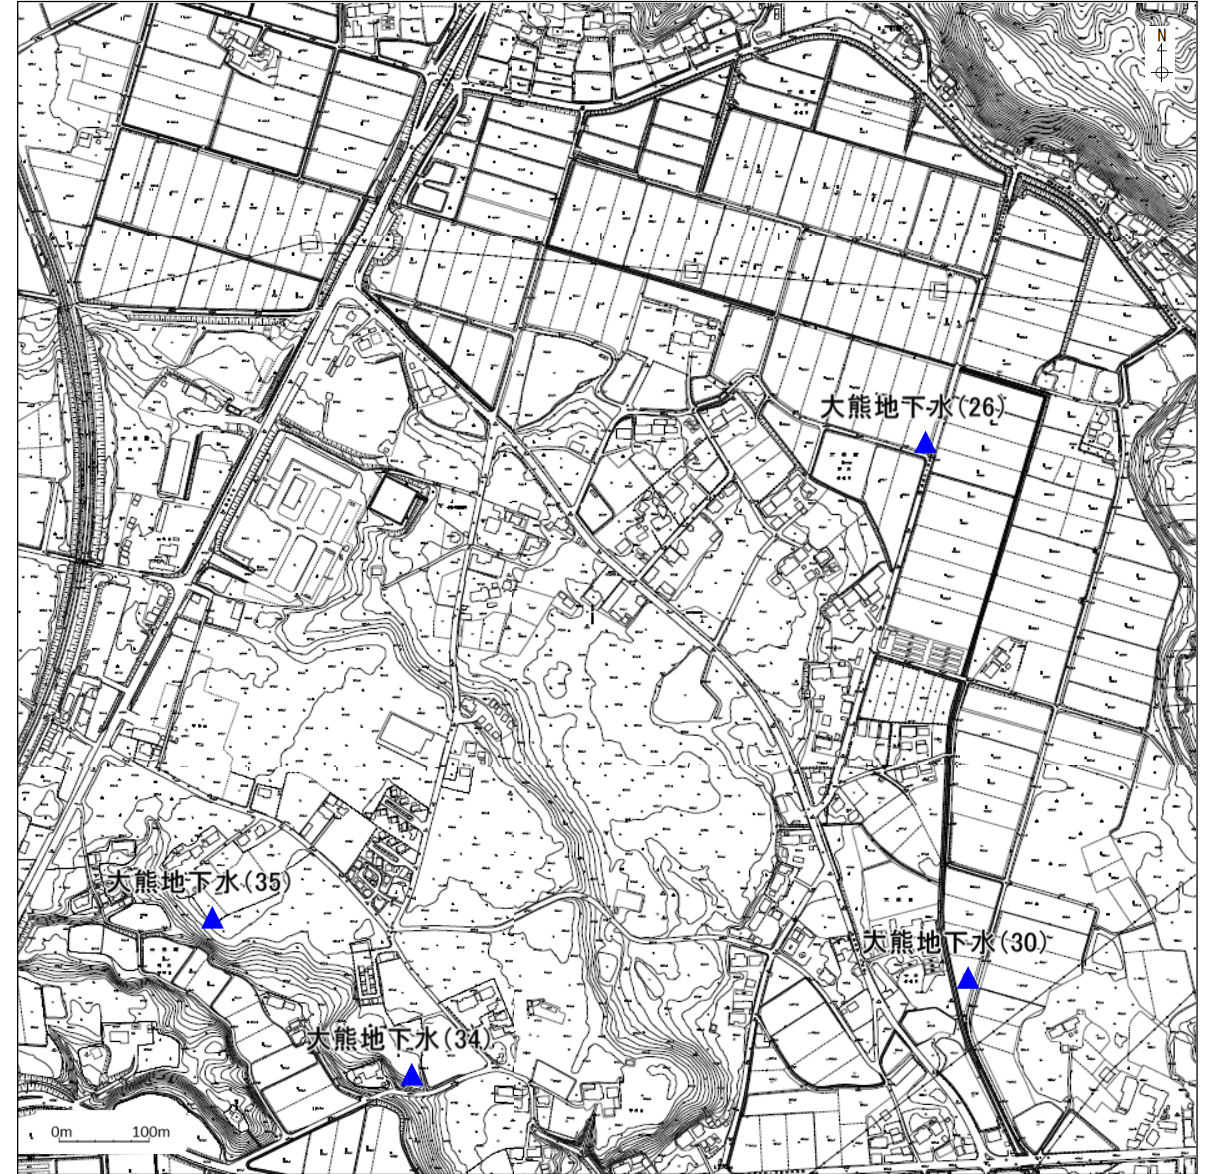


保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点（月次測定）（大熊町）①

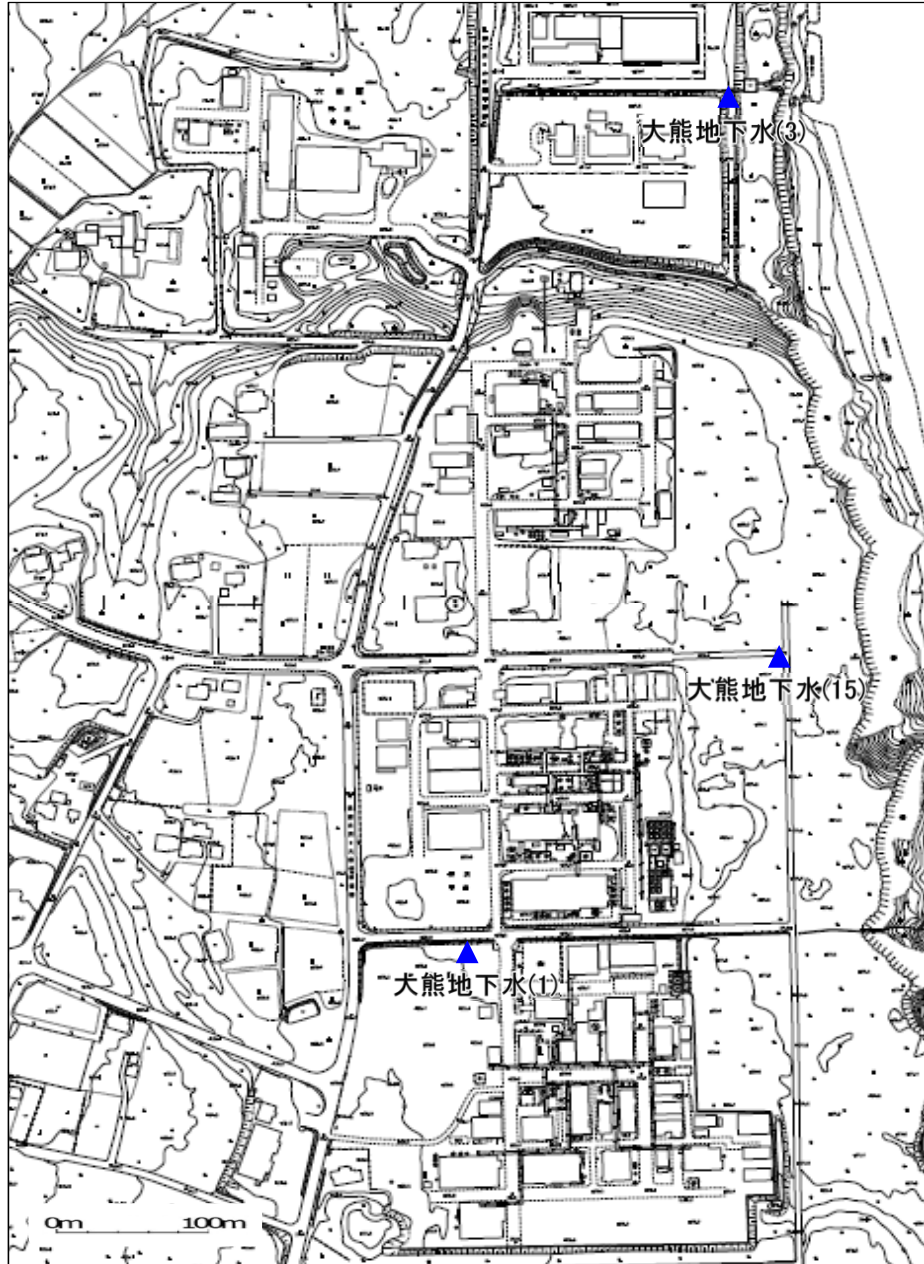

【凡例】

▲ 地下水中の放射能濃度測定地点

保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点（月次測定）（大熊町）②



【凡例】




地下水中の放射能濃度測定地点



(参考)過去の測定地点


保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点（月次測定）（大熊町）③

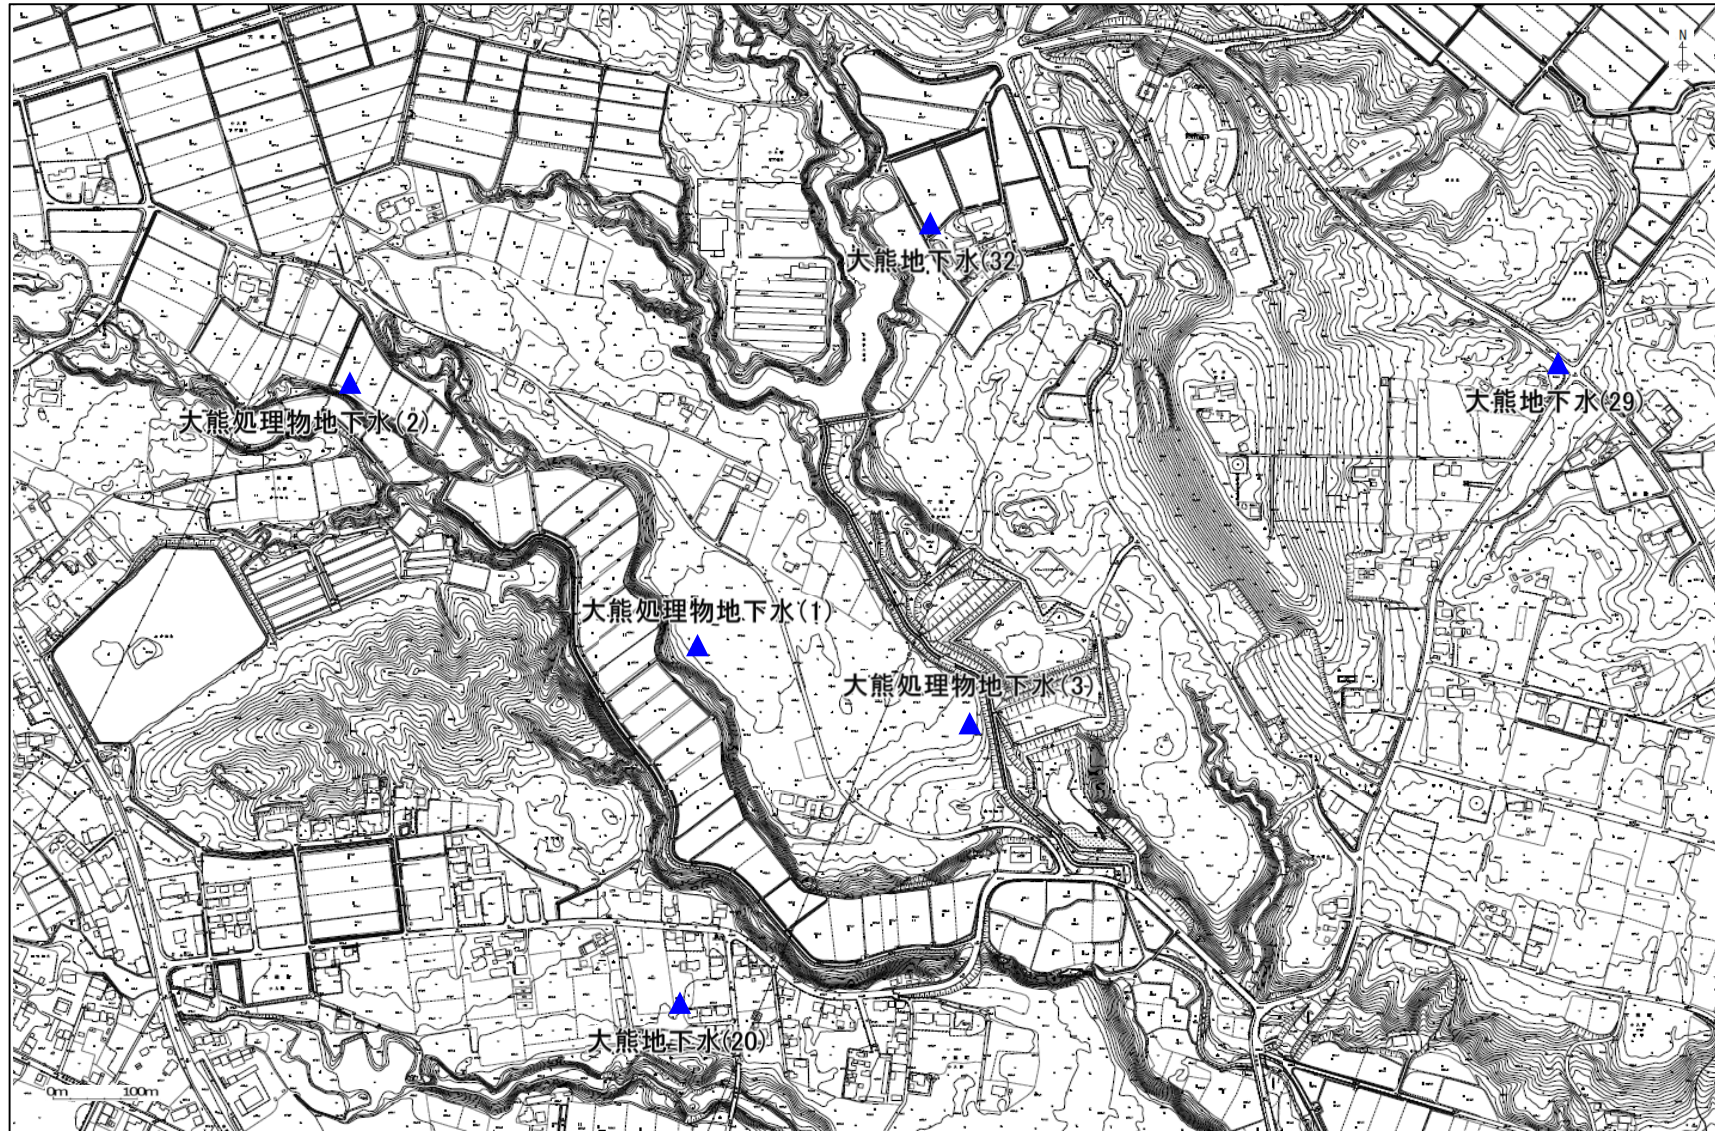

【凡例】

▲ 地下水中の放射能濃度測定地点

保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点（月次測定）（大熊町）④

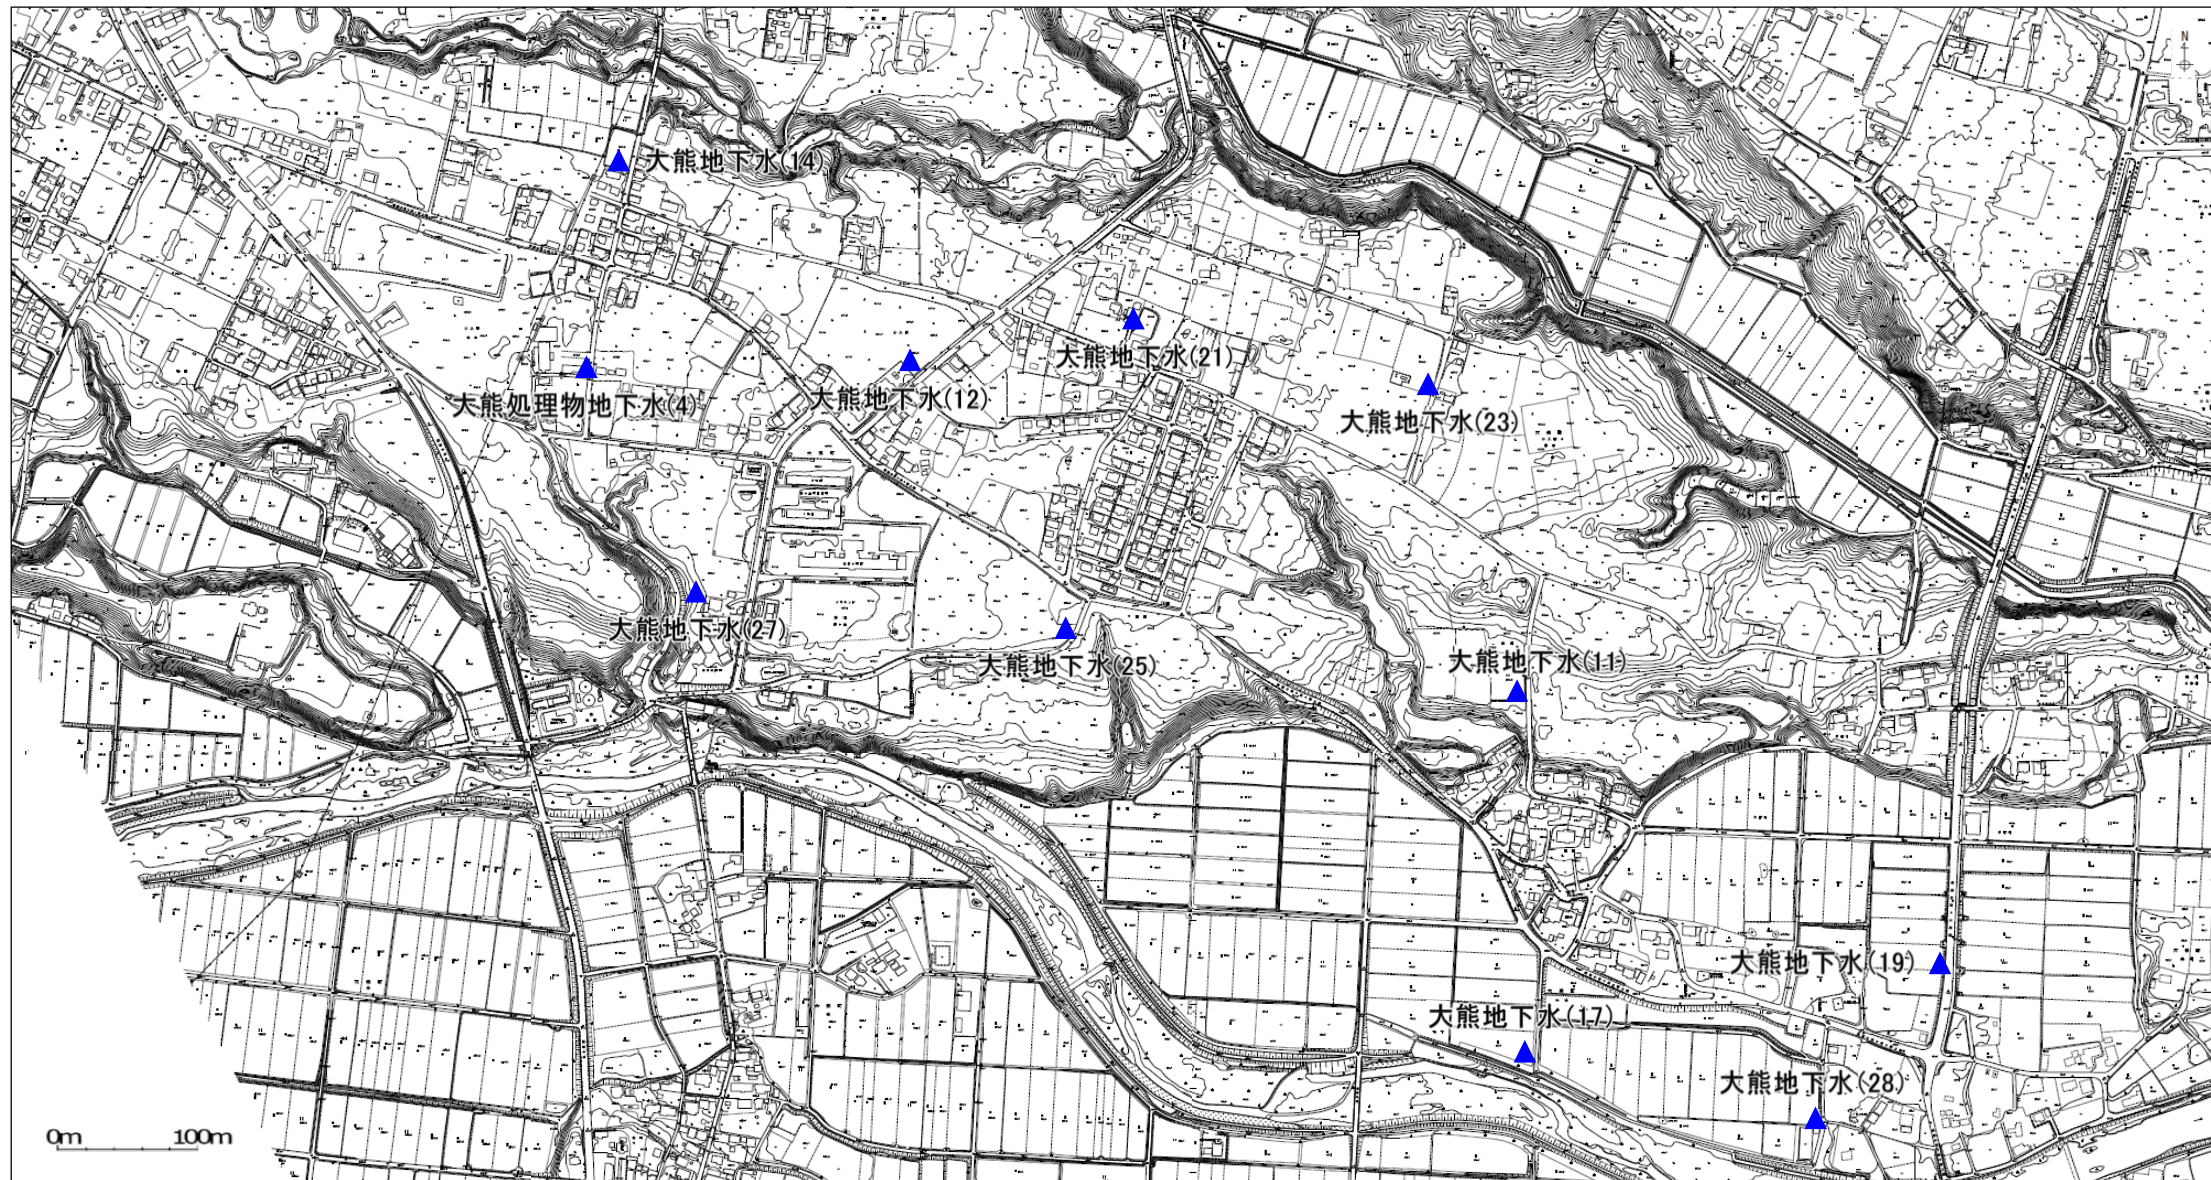

【凡例】

▲ 地下水中の放射能濃度測定地点

保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【大熊町】

<地下水中の放射能濃度>

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月7日	大熊地下水(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月7日	大熊地下水(5)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月7日	大熊地下水(6)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月7日	大熊地下水(7-2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月7日	大熊地下水(8)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(11)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月2日	大熊地下水(12)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月7日	大熊地下水(14)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(15)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(17)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月7日	大熊地下水(19)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月2日	大熊地下水(20)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(21)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満

保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【大熊町】

〈地下水中の放射能濃度〉

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月16日	大熊地下水(22)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(23)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(25)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(26)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月2日	大熊地下水(27)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(28)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(29)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月7日	大熊地下水(30)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月7日	大熊地下水(32)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(33)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月16日	大熊地下水(34)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月7日	大熊地下水(35)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月7日	大熊地下水(36)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満

保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定) 【大熊町】

〈地下水中の放射能濃度〉

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2022年12月12日 ※1	大熊一時地下水(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月2日	大熊一時地下水(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満

※1除去土壌搬出完了に伴い、測定終了。

地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定) 【分別処理物置場(大熊町)】

〈地下水中の放射能濃度〉

(大熊②工区、第1期)

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月7日	大熊処理物地下水(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

(大熊①工区)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月7日	大熊処理物地下水(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

(大熊②工区、第2期)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月2日	大熊処理物地下水(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

(大熊③工区) ※保管場「大熊地下水(19)」で測定

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月7日	大熊地下水(19)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月1日	大熊処理物地下水(4)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

(大熊④工区)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月2日	大熊処理物地下水(5)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満