


# 土壤貯蔵施設（双葉②工区）における 処理水中の放射能濃度の測定地点（週次測定）＜貯蔵中＞



☆：施設の位置

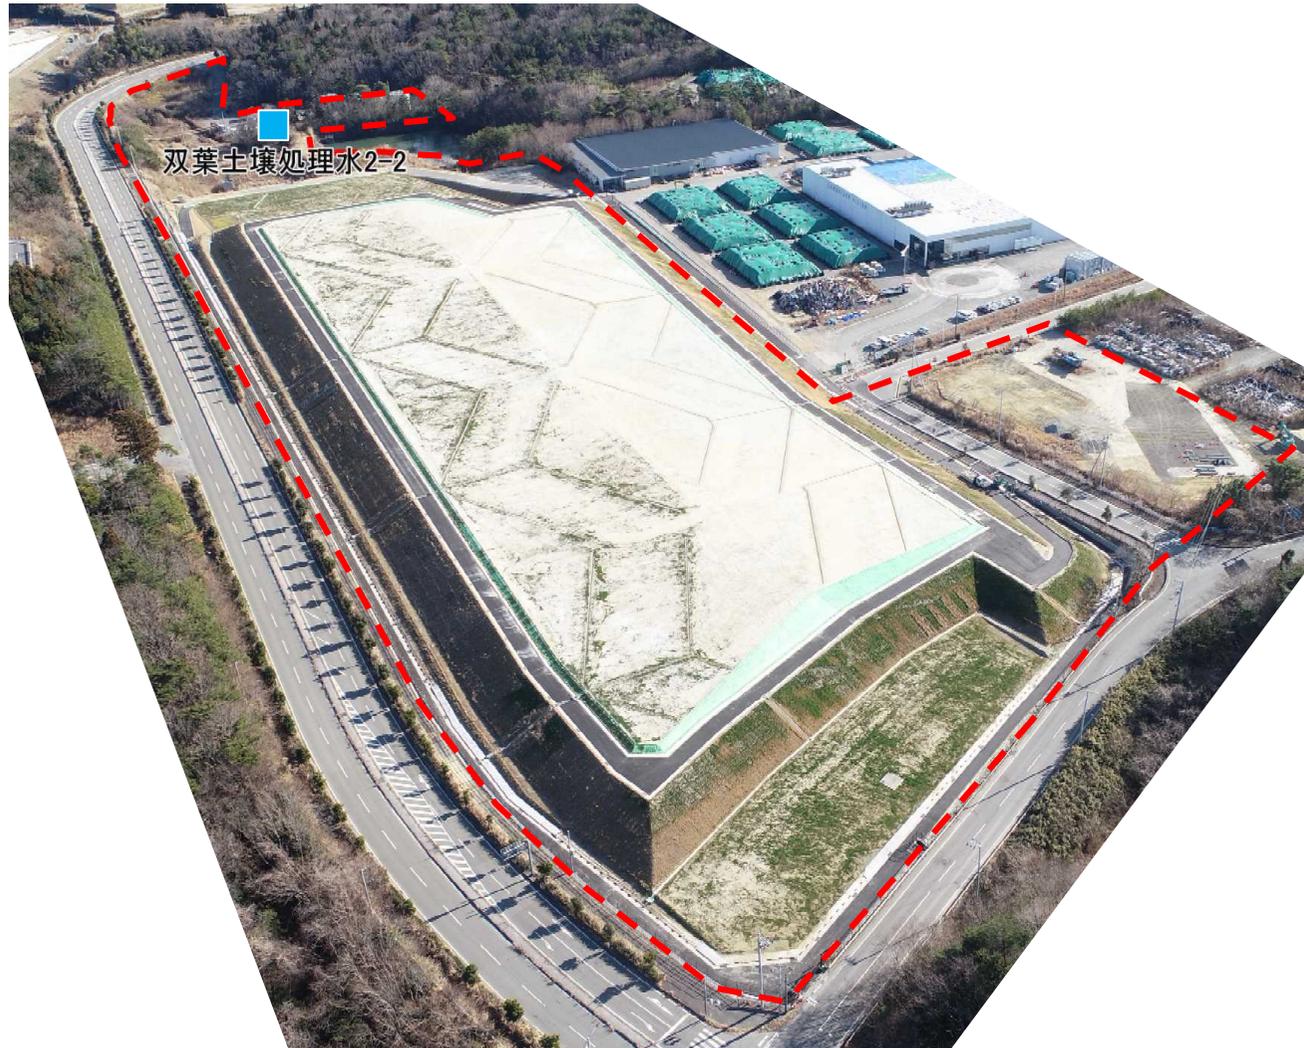

【凡例】

■ 処理水中の放射能濃度測定地点

## 土壤貯蔵施設(双葉②工区)における 処理水中の放射能濃度の測定結果(週次測定)

〈処理水中の放射能濃度〉

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月29日	双葉土壤処理水2-2	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満