


# 土壤貯蔵施設（大熊②工区）における 処理水中の放射能濃度の測定地点（週次測定）＜貯蔵中＞



☆：施設の位置

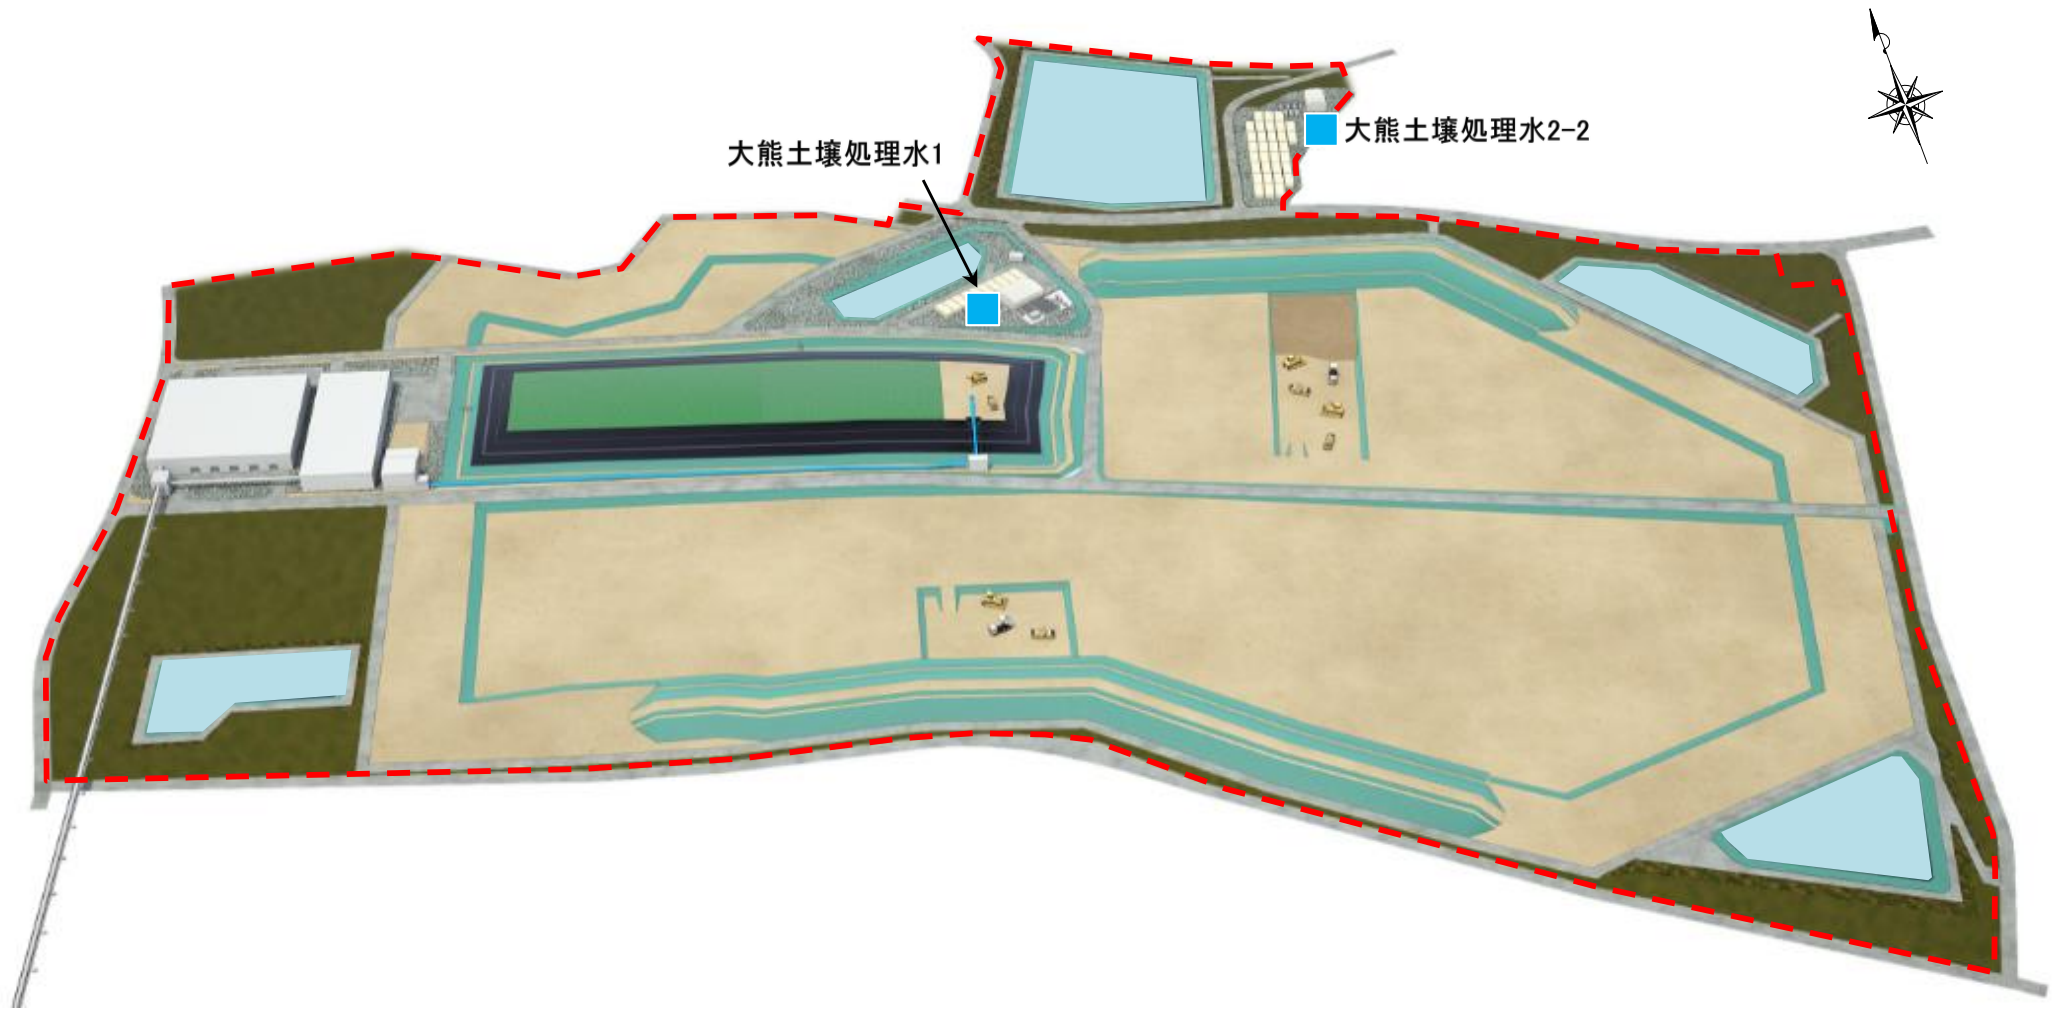

【凡例】

■ 処理水中の放射能濃度測定地点

## 土壤貯蔵施設(大熊②工区)における 処理水中の放射能濃度の測定結果(週次測定)

〈処理水中の放射能濃度〉

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2024年3月14日※1	大熊土壤処理水2-2	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2024年3月14日※1	大熊土壤処理水1	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※1 2024年3月15日～3月31日の期間は、浸出水処理・放流の実績がないため測定なし。

※「不検出」: 1Bq/L未満