


安定器等処理設備の先行解体撤去の実施状況(2024年11月時点)

1) 工事対象範囲

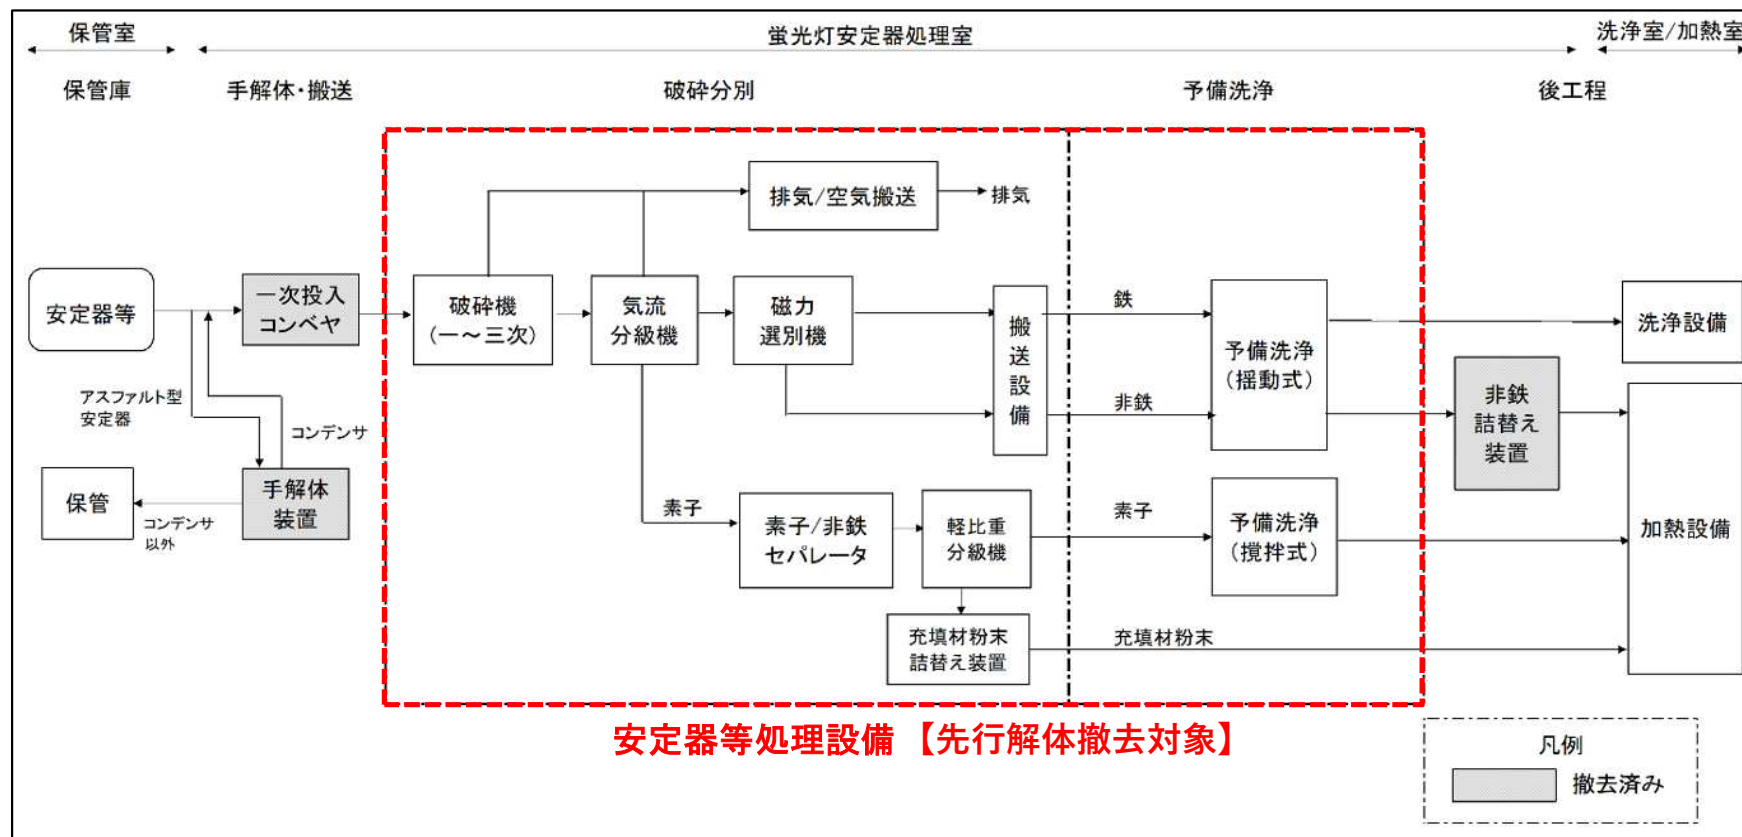

2) 実施状況

- ・予備洗浄装置の高濃度PCB油通液配管・タンク類は、新絶縁油による洗浄作業により、解体工事着手基準（洗浄液濃度1,000mg/kg）以下まで洗浄済。
- ・現在、PCB除去分別作業中であり、高濃度PCBが付着した機器を取り外して、既設の設備で洗浄処理等により解体工事着手基準以下まで低濃度化している。

安定器等処理設備の先行解体撤去の実施状況(2024年11月時点)

3) PCB除去分別の状況-1

・配管・バルブ・計器類等（○部）を取り外して、既設設備で洗浄処理



No.1遠心脱油機 配管類取り外し前



No.1遠心脱油機 配管類取外し後



No.2遠心脱油機 配管類取り外し前



No.2遠心脱油機 配管類取外し後



素子回収コンベア 取外し前



素子回収コンベア 取外し後

安定器等処理設備の先行解体撤去の実施状況(2024年11月時点)

3) PCB除去分別の状況-2




配管類取り外し前



配管類取外し後

安定器等処理設備の先行解体撤去の実施状況(2024年11月時点)

3) PCB除去分別の状況-3

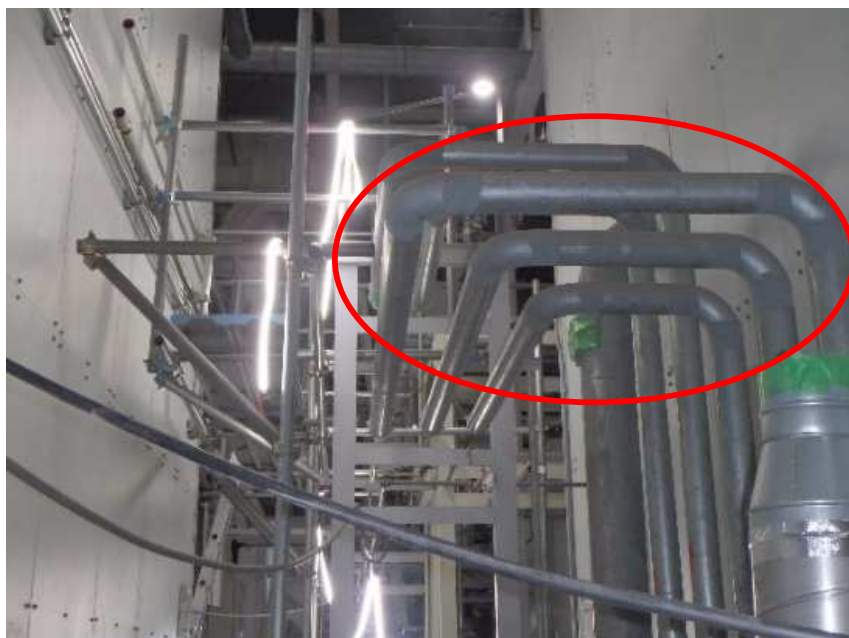

配管類取り外し前



配管類取外し後