


保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点（月次測定）（大熊町）①




【凡例】

▲ : 地下水中の放射能濃度測定地点

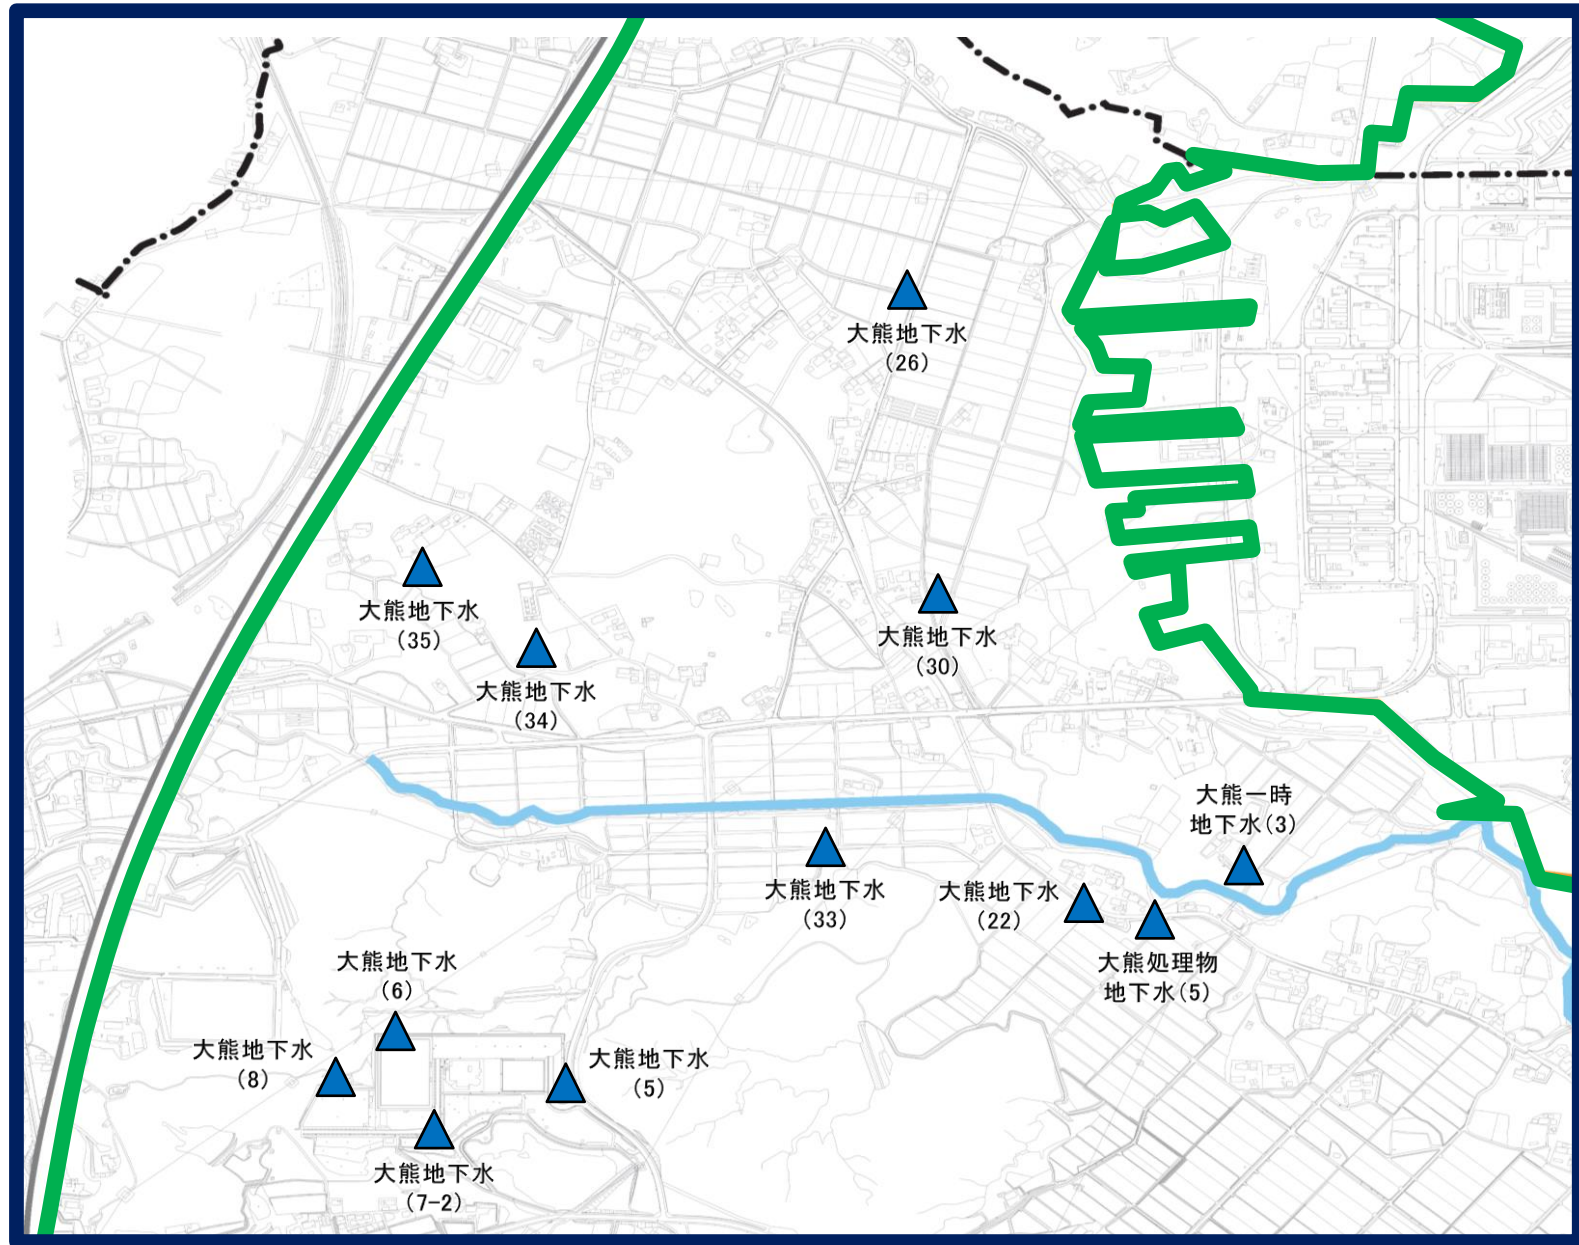


保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点（月次測定）（大熊町）②

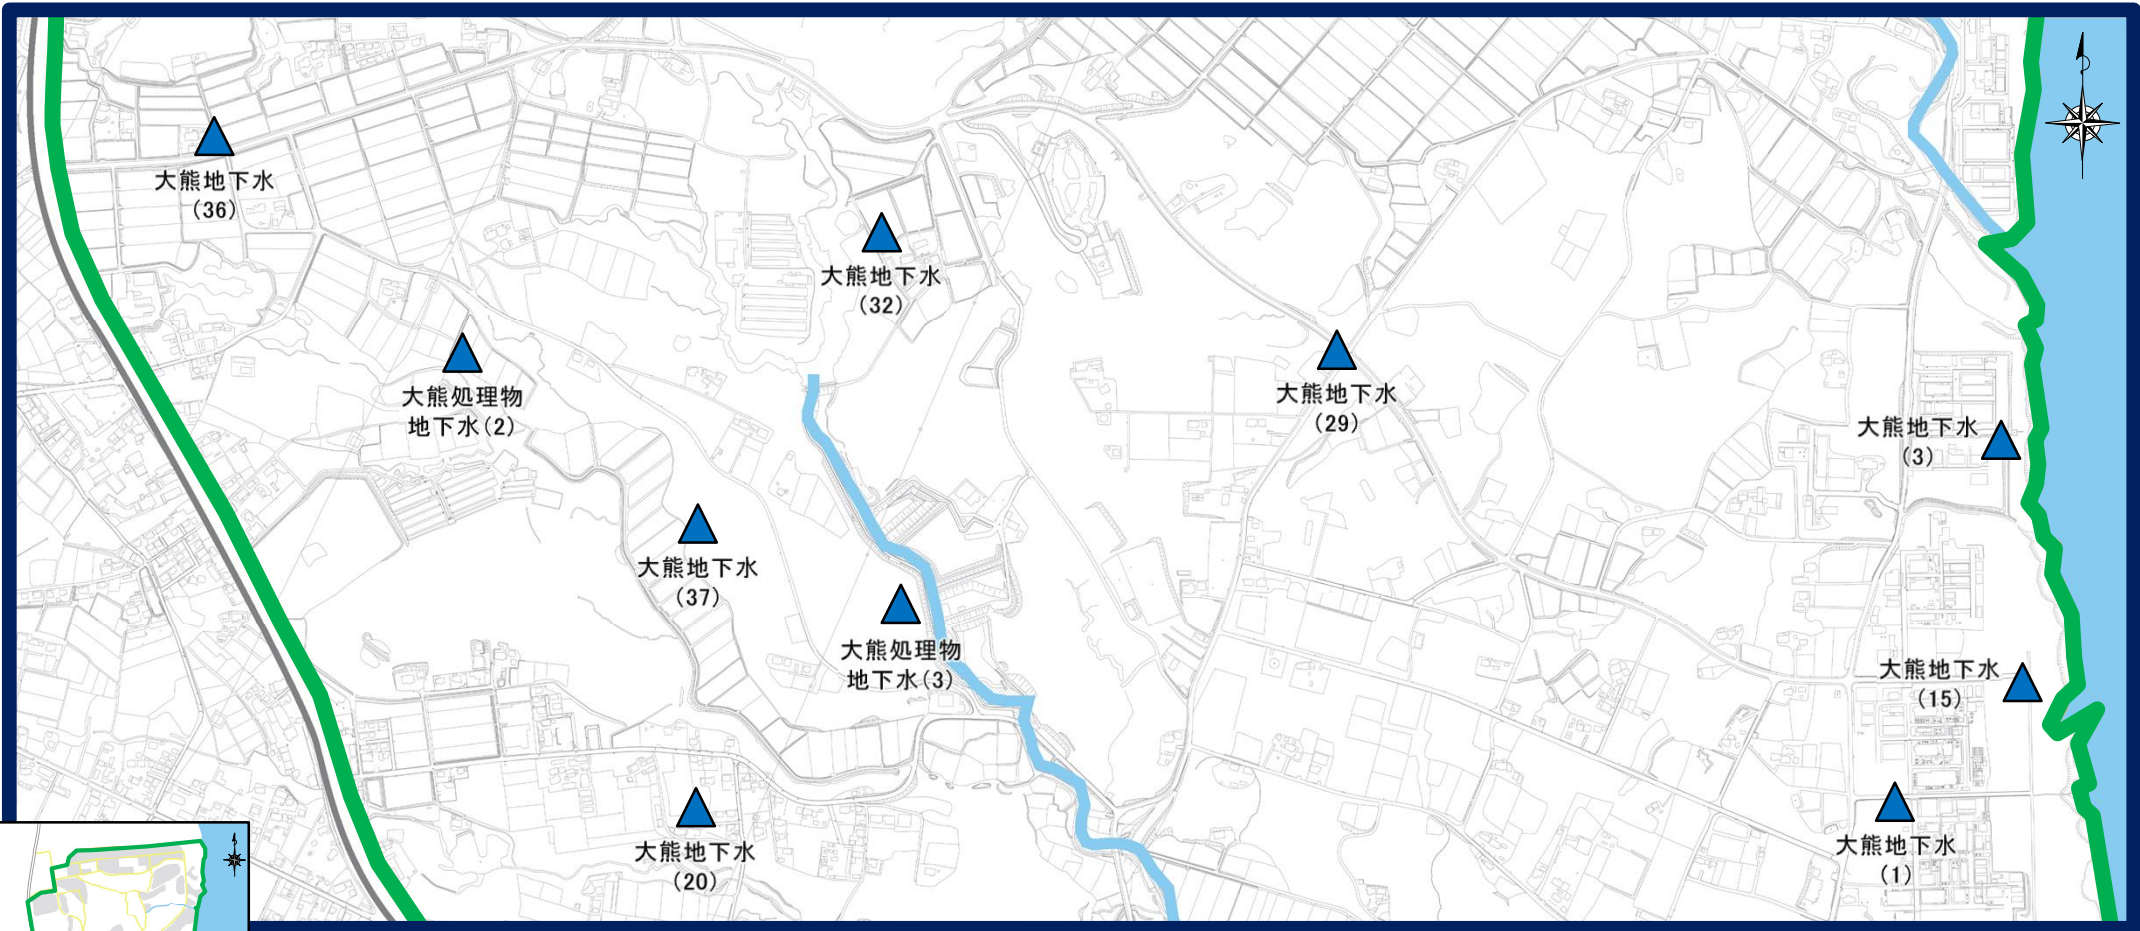

【 凡例 】

▲ : 地下水中の放射能濃度測定地点

保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点（月次測定）（大熊町）③

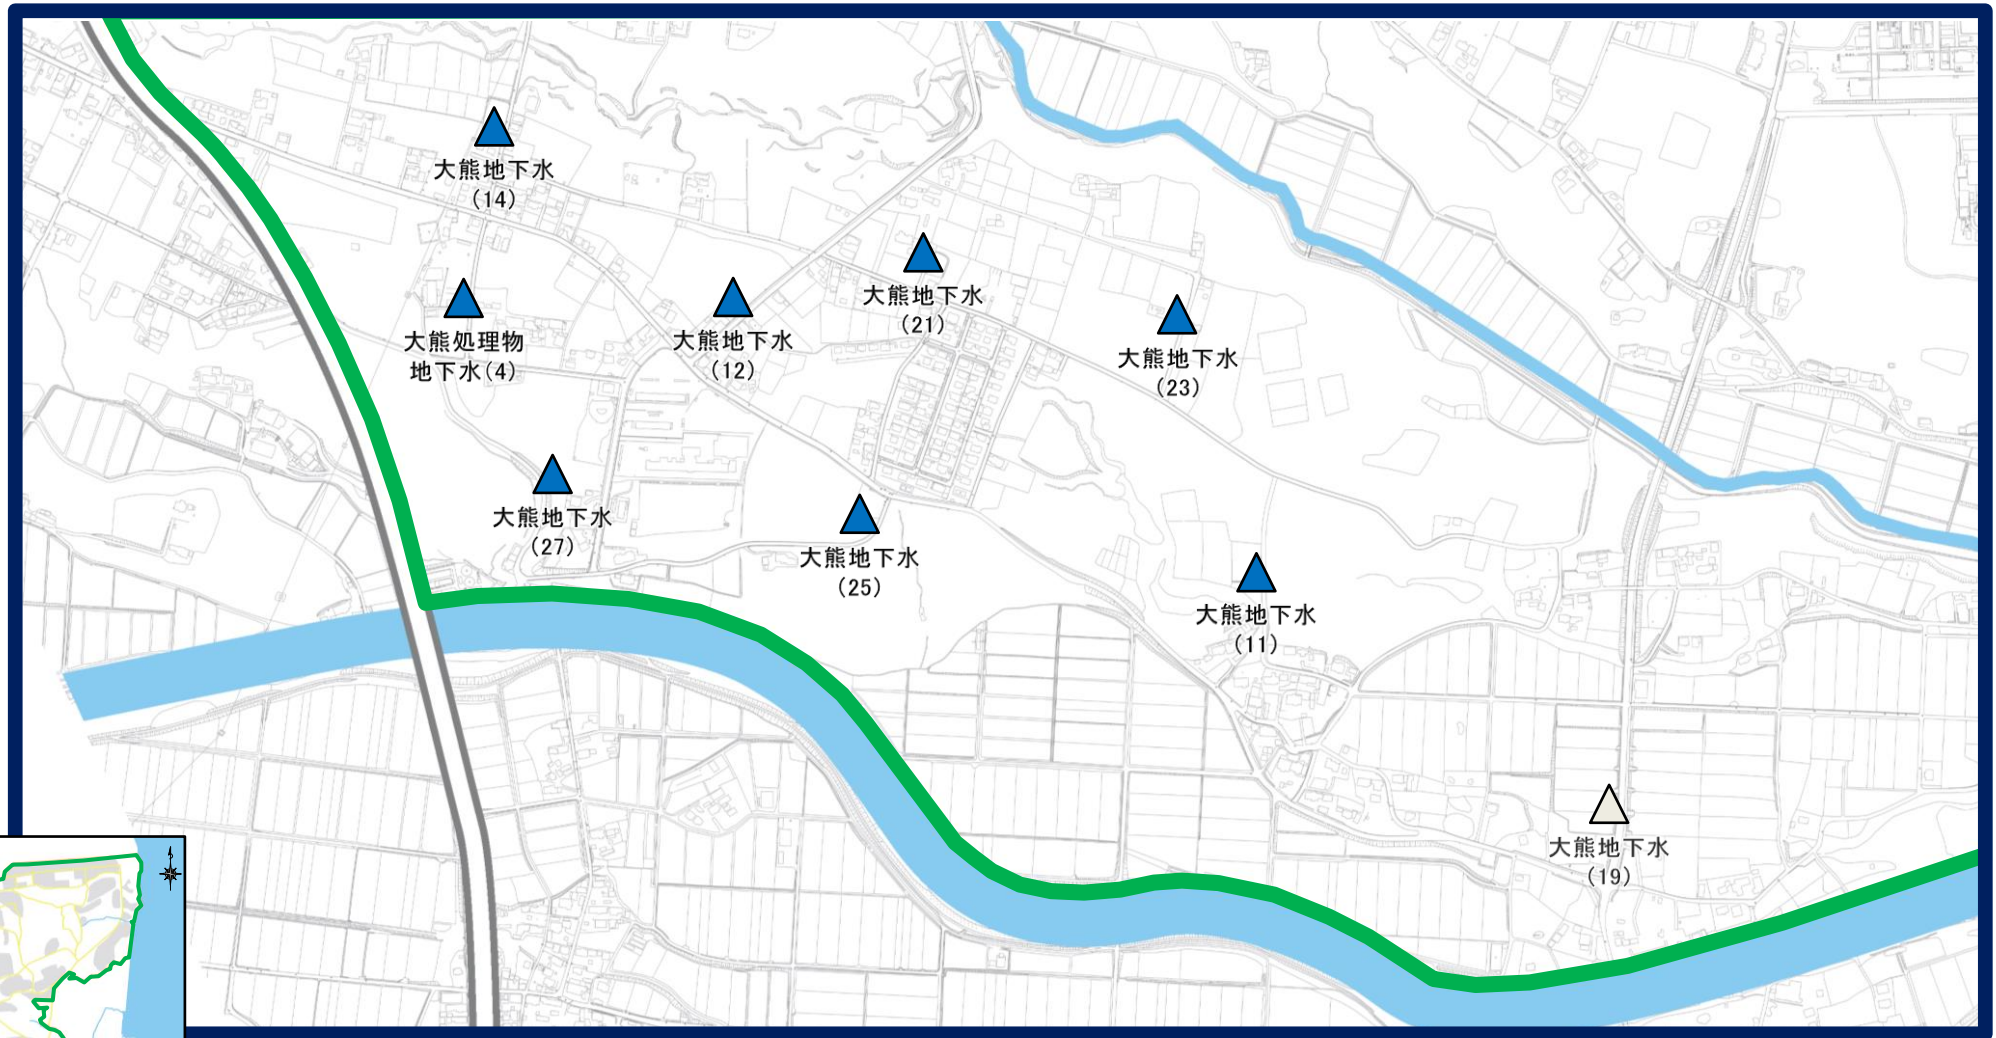

【凡例】

- ▲ : 地下水中の放射能濃度測定地点
- △ : 過去の測定地点（参考）



保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【大熊町】

＜地下水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2025年3月13日	大熊地下水(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月13日	大熊地下水(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月18日	大熊地下水(5)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月18日	大熊地下水(6)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月18日	大熊地下水(7-2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月18日	大熊地下水(8)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月24日	大熊地下水(11)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月24日	大熊地下水(12)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月24日	大熊地下水(14)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月13日	大熊地下水(15)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2024年4月25日 ※1	大熊地下水(19)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月24日	大熊地下水(20)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月24日	大熊地下水(21)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月6日	大熊地下水(22)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」: 1Bq/L未満

保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【大熊町】

＜地下水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2025年3月24日	大熊地下水(23)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月24日	大熊地下水(25)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月19日	大熊地下水(26)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月24日	大熊地下水(27)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月6日	大熊地下水(29)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月19日	大熊地下水(30)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月19日	大熊地下水(32)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月19日	大熊地下水(33)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月19日	大熊地下水(34)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月19日	大熊地下水(35)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月19日	大熊地下水(36)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2025年3月19日 ※2	大熊地下水(37)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満

保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【大熊町】

＜地下水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2025年3月6日	大熊一時地下水(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」: 1Bq/L未満

※1 除去土壌搬出完了に伴い、測定終了。

※2 用途変更に伴い、2024年12月24日から測定開始。(旧 大熊処理物地下水(1))。

地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【分別処理物置場(大熊町)】

＜地下水中の放射能濃度＞

(大熊②工区、第1期) [Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2024年11月26日※1	大熊処理物地下水(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※1 用途変更に伴い、2024年11月26日に測定終了。保管場(大熊地下水(37))として測定継続。

(大熊①工区)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2025年3月19日	大熊処理物地下水(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

(大熊②工区、第2期)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2025年3月19日	大熊処理物地下水(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

(大熊③工区)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2025年3月24日	大熊処理物地下水(4)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

(大熊④工区)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2025年3月19日	大熊処理物地下水(5)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」: 1Bq/L未満