


# 土壌貯蔵施設（双葉③工区）における 処理水中の放射能濃度の測定地点（週次測定）＜貯蔵中＞



☆: 施設の位置

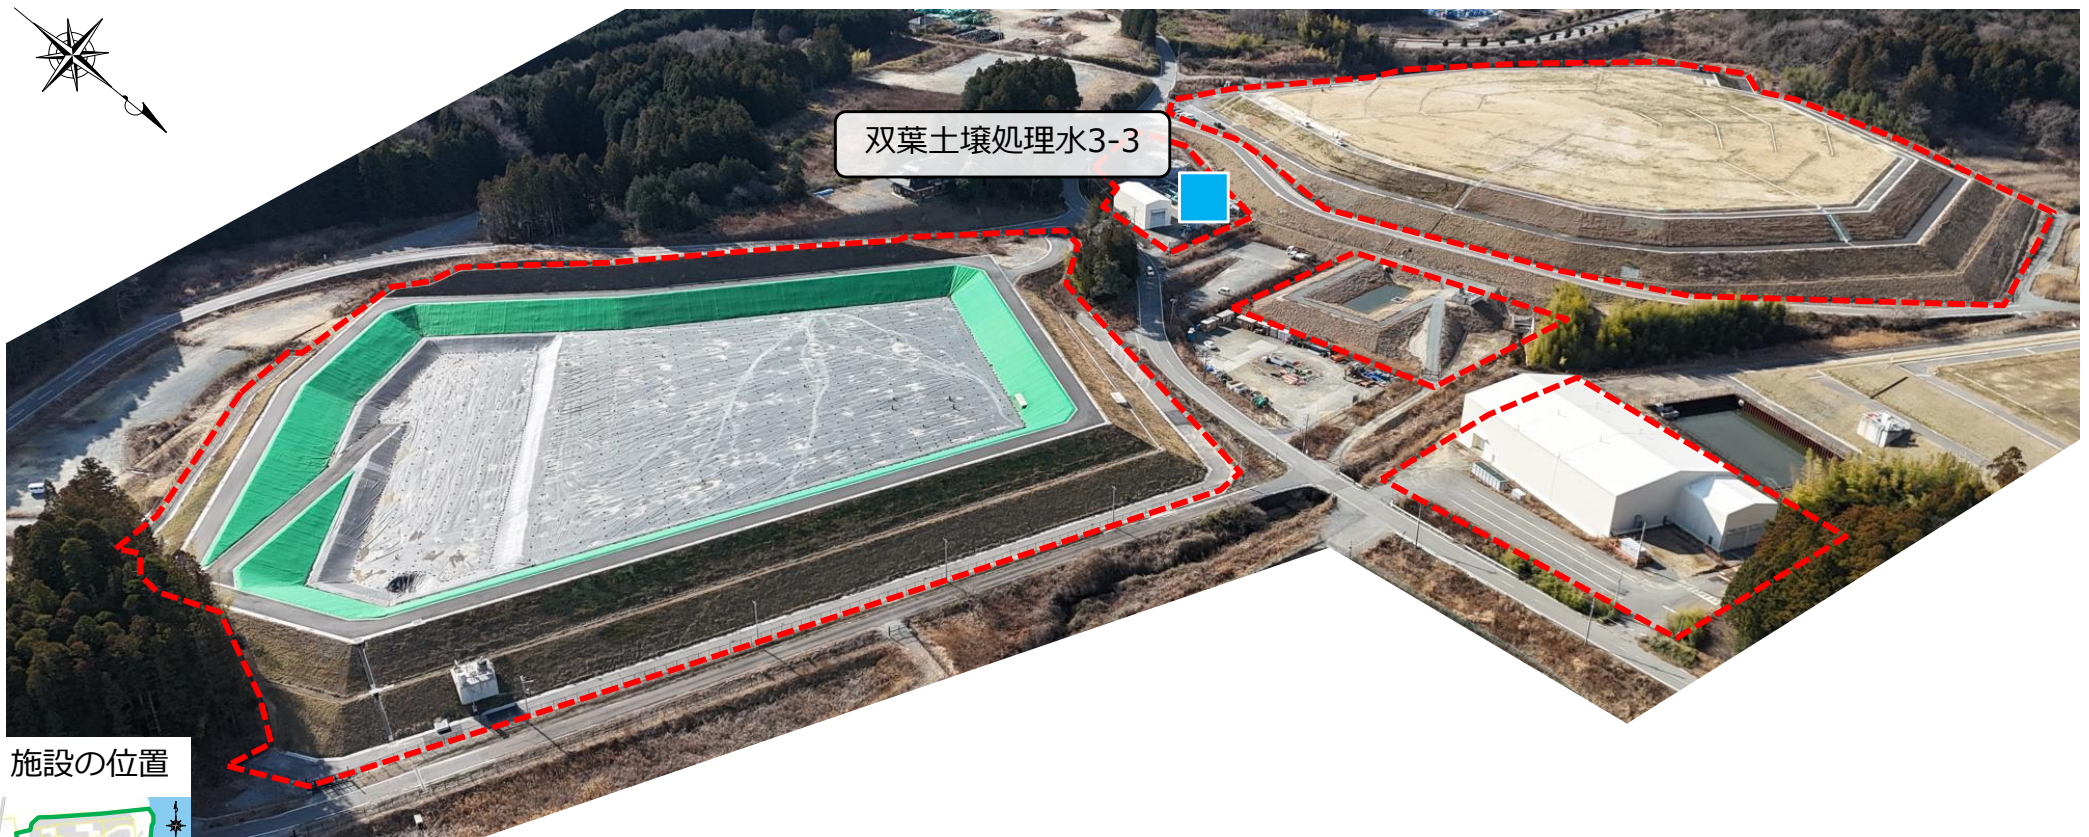

【 凡例 】

■ : 処理水中の放射能濃度測定地点

土壤貯蔵施設(双葉③工区)における  
処理水中の放射能濃度の測定結果(週次測定)

〈処理水中の放射能濃度〉

[Bq/L]

| 日付         | 地点         | セシウム134   | セシウム137   |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 2025年3月25日 | 双葉土壤処理水3-3 | N.D.(不検出) | N.D.(不検出) |

※「不検出」:1Bq/L未満