


保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点（月次測定）（大熊町）①




【凡例】

▲：地下水中の放射能濃度測定地点

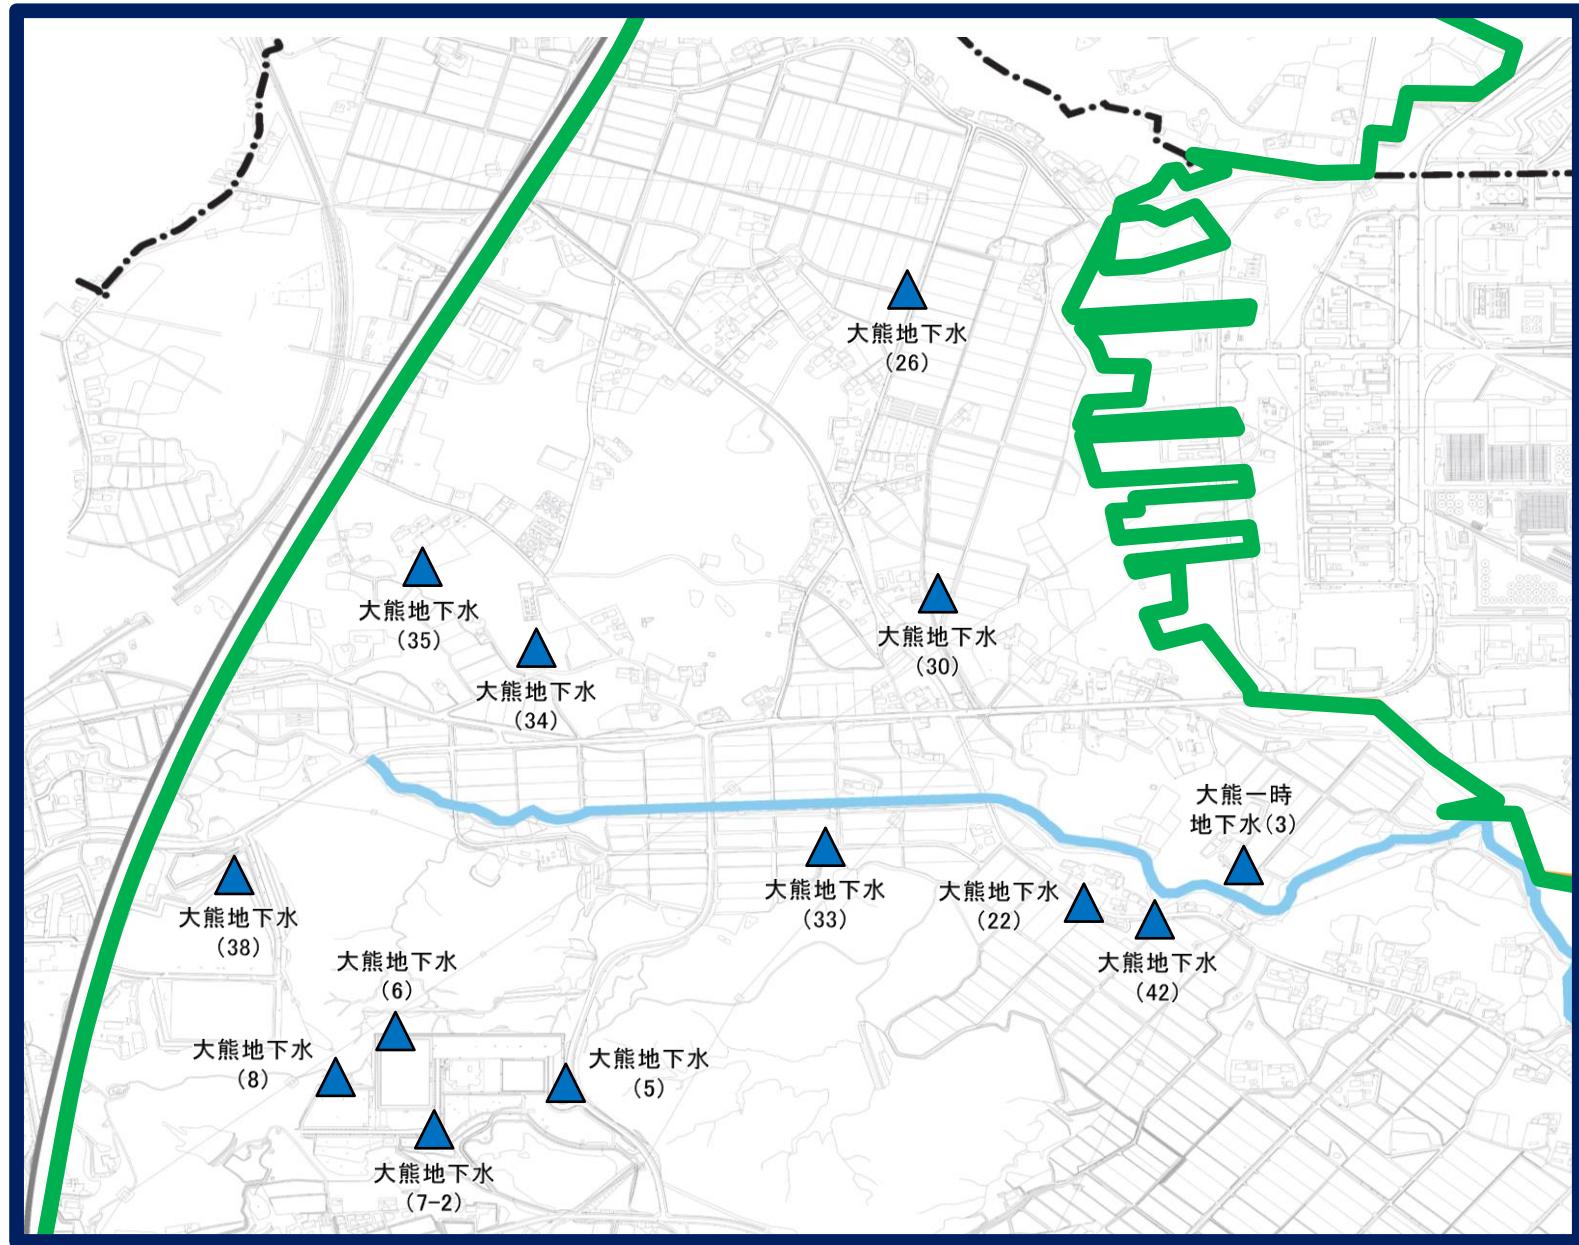


保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点（月次測定）（大熊町）②

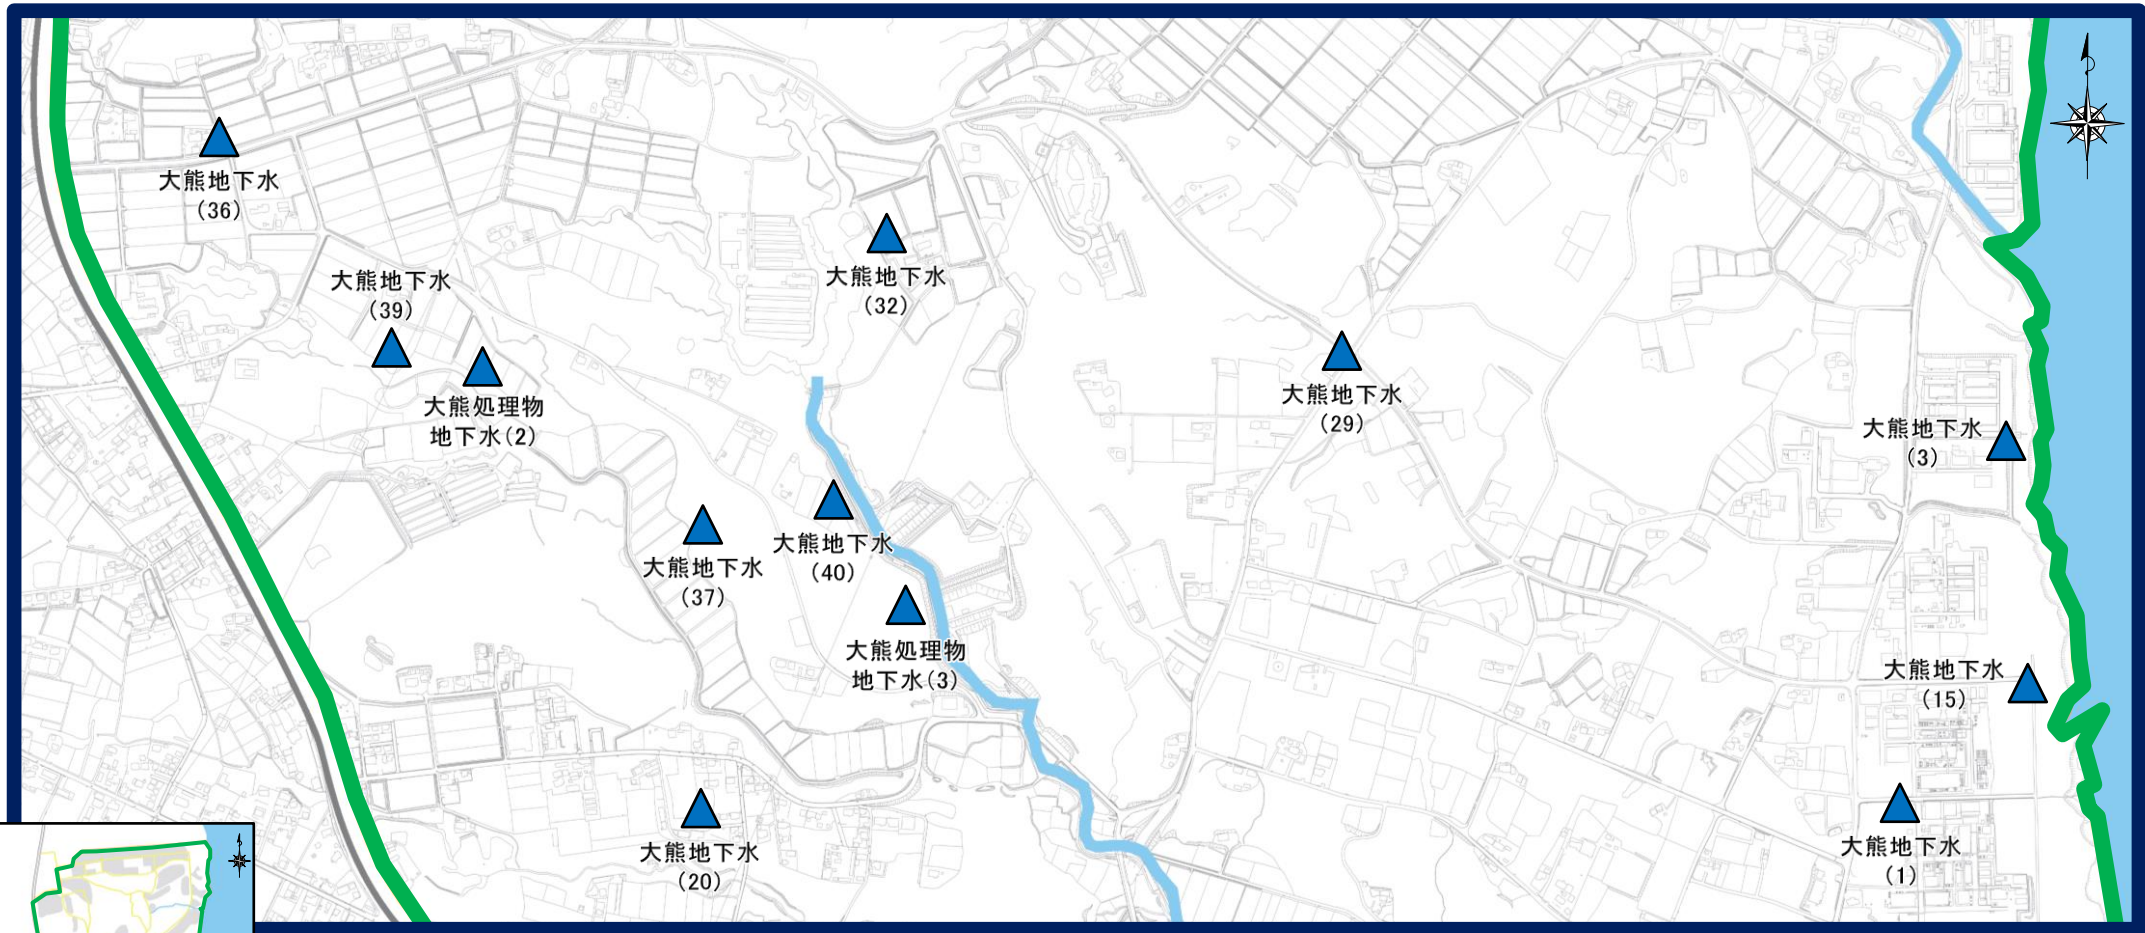


【 凡例 】

▲ : 地下水中の放射能濃度測定地点

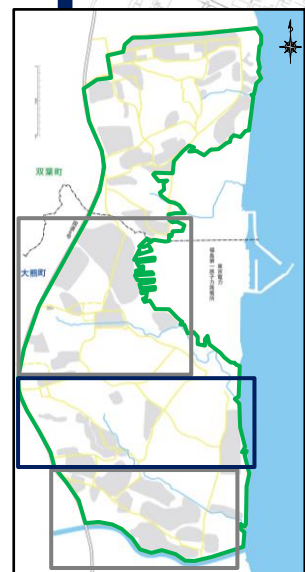

保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点（月次測定）（大熊町）③

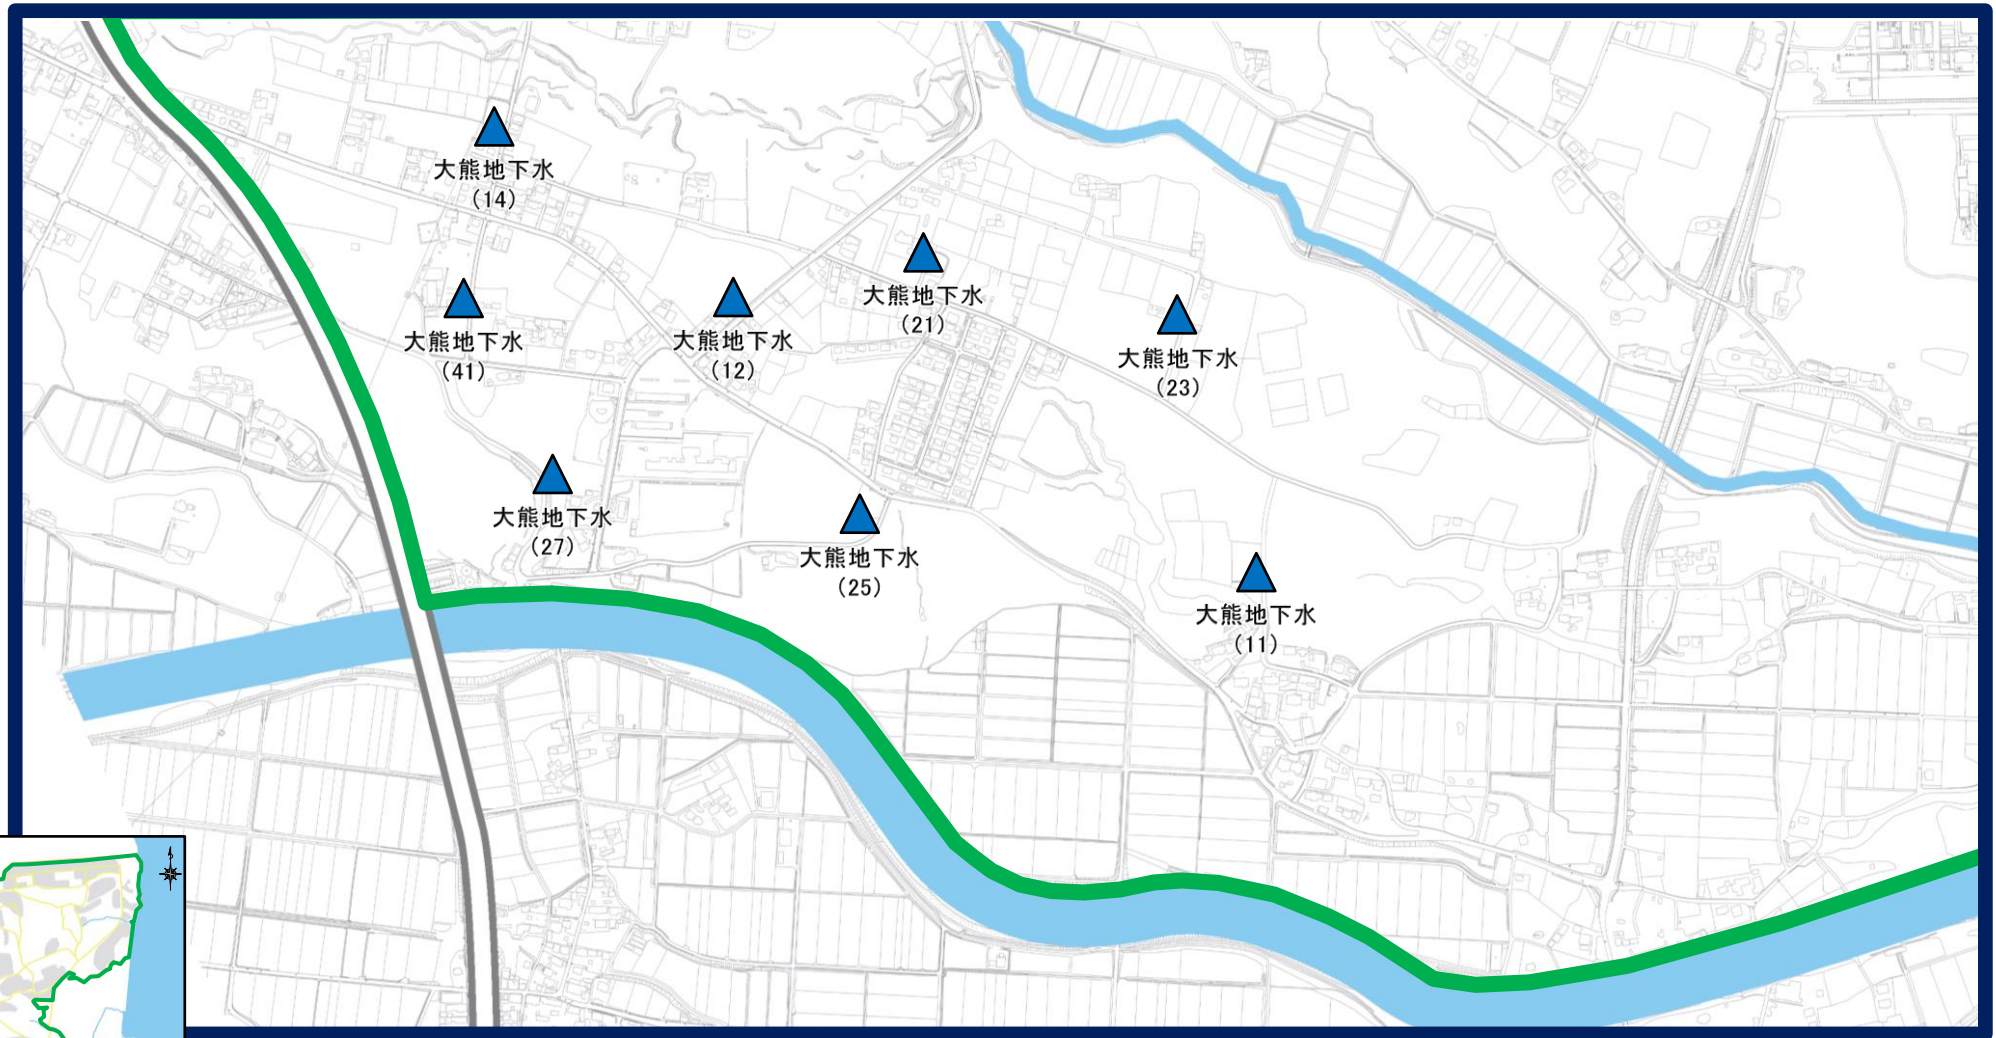

【凡例】

▲：地下水中の放射能濃度測定地点



保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【大熊町】

＜地下水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2026年8月25日	大熊地下水(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月20日	大熊地下水(5)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月20日	大熊地下水(6)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月20日	大熊地下水(7-2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月20日	大熊地下水(8)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(11)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(12)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(14)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(15)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(20)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(21)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月27日	大熊地下水(22)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」: 1Bq/L未満

保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【大熊町】

＜地下水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2026年8月25日	大熊地下水(23)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(25)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月20日	大熊地下水(26)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(27)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(29)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月20日	大熊地下水(30)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(32)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月20日	大熊地下水(33)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月20日	大熊地下水(34)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月20日	大熊地下水(35)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月27日	大熊地下水(36)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日	大熊地下水(37)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月27日	大熊地下水(38)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」: 1Bq/L未満

保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)

【大熊町】

＜地下水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2026年8月18日	大熊地下水(39)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月18日	大熊地下水(40)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月25日※1	大熊地下水(41)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月27日※2	大熊地下水(42)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月27日	大熊一時地下水(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※1 用途変更に伴い、8月25日から測定開始。(旧 大熊処理物地下水(4))

※2 用途変更に伴い、8月27日から測定開始。(旧 大熊処理物地下水(5))

※「不検出」: 1Bq/L未満

地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定) 【分別処理物置場(大熊町)】

＜地下水中の放射能濃度＞

(大熊①工区)

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2026年8月25日	大熊処理物地下水(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

(大熊②工区、第2期)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2026年8月25日	大熊処理物地下水(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

(大熊③工区)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2026年7月30日※1	大熊処理物地下水(4)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※1 用途変更に伴い、7月30日で測定終了。保管場(大熊地下水(41))として測定継続。

(大熊④工区)

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2026年7月9日※1	大熊処理物地下水(5)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※1 用途変更に伴い、7月9日で測定終了。保管場(大熊地下水(42))として測定継続。

※「不検出」: 1Bq/L未満