
廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における空間線量率の測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞



★：施設の位置

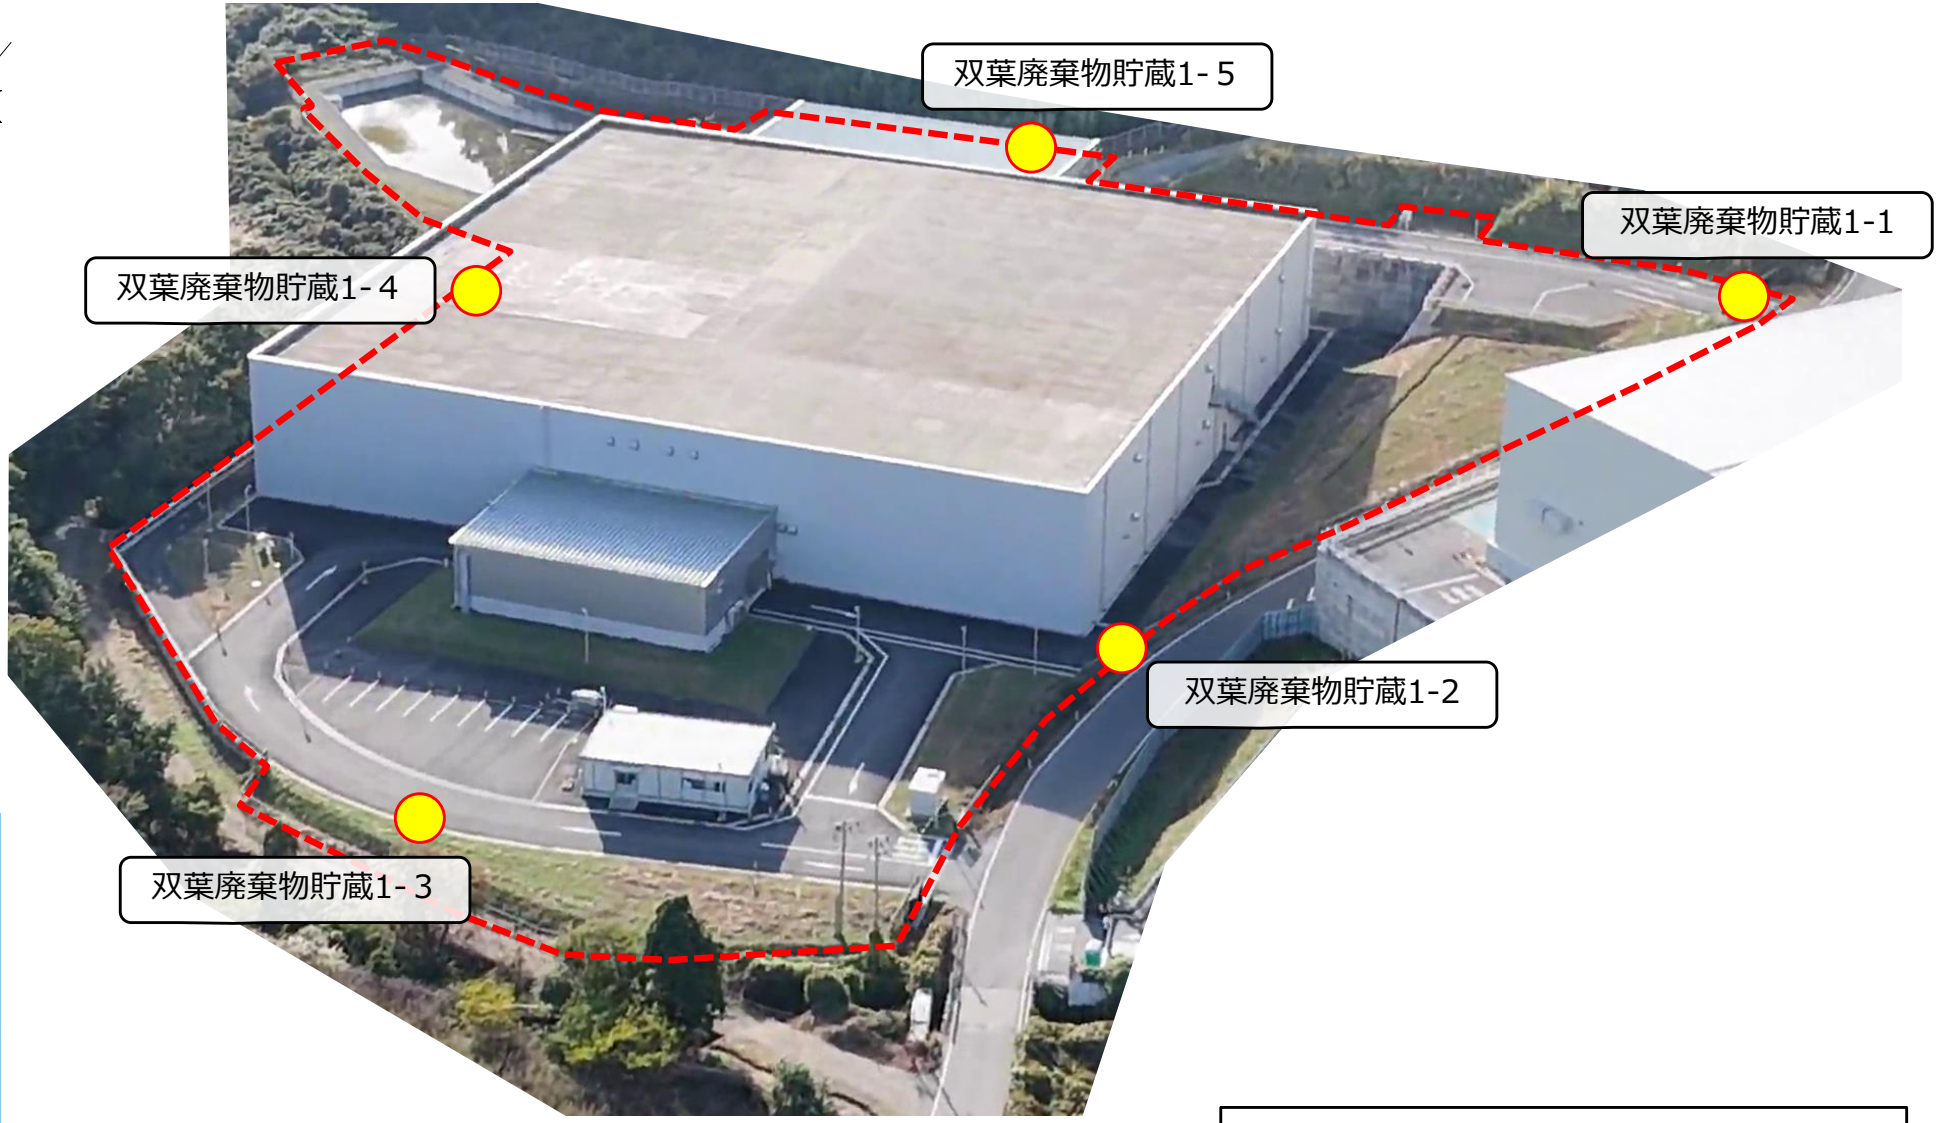

【 凡例 】

● ： 空間線量率測定地点

空間線量率のモニタリング結果（月次測定）
【廃棄物貯蔵施設(双葉1工区)】


＜空間線量率＞

［μSv/h］

地点 / 日付	双葉廃棄物貯蔵 1-1	双葉廃棄物貯蔵 1-2	双葉廃棄物貯蔵 1-3	双葉廃棄物貯蔵 1-4	双葉廃棄物貯蔵 1-5
（工事前　2018年5月16日）	2.15	2.30	3.26	3.81	3.00
（貯蔵前　2020年3月25日）	0.23	0.32	0.73	0.54	0.67
2026年10月15日	0.17	0.27	0.58	0.48	0.47

凡例　　工事前：施設造成工事開始前　　貯蔵前：施設完成後、貯蔵容器搬入前

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における
周辺環境及び作業環境測定地点（月次測定）＜貯蔵中＞

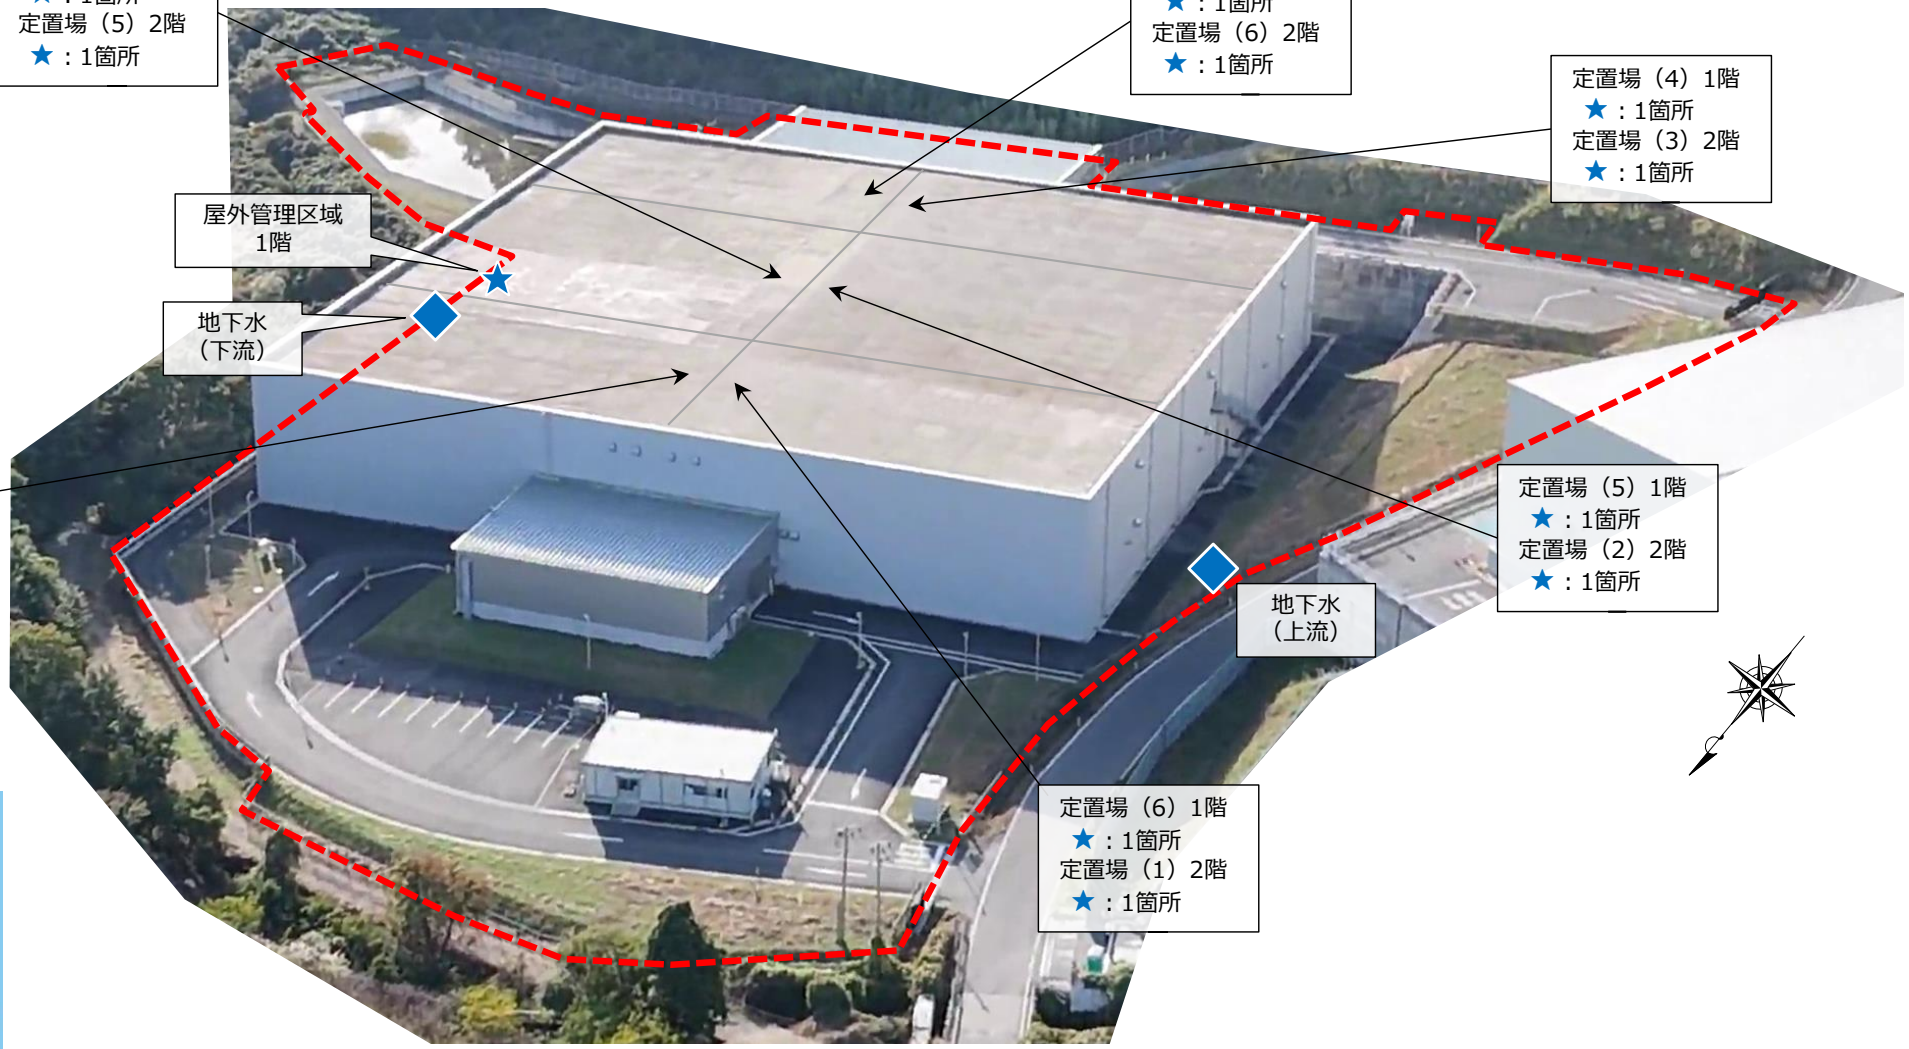

★：施設の位置



【 凡例 】

◆：地下水中の放射能濃度等　★：空間線量率（作業環境）　---：敷地境界線

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年9月

◆地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定項目 / 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流	2020/3/2 (稼働前)	16
	2026/9/3 (貯蔵中)	15
下流	2020/3/2 (稼働前)	21
	2026/9/3 (貯蔵中)	24

測定地点	測定項目 / 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2020/3/2 (稼働前)	7.3
	2026/9/3 (貯蔵中)	6.1
下流	2020/3/2 (稼働前)	12
	2026/9/3 (貯蔵中)	4.9

測定地点	測定項目 / 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2020/3/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/9/3 (貯蔵中)	ND	ND
下流	2020/3/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/9/3 (貯蔵中)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 / 測定日	空間線量率 (μSv/h)
定置場（1）1階	2026/9/8 (貯蔵中)	3.61
定置場（2）1階	2026/9/8 (貯蔵中)	10.0
定置場（3）1階	2026/9/8 (貯蔵中)	1.63
定置場（4）1階	2026/9/8 (貯蔵中)	6.54
定置場（5）1階	2026/9/8 (貯蔵中)	10.0
定置場（6）1階	2026/9/8 (貯蔵中)	4.06
屋外管理区域 1階	2026/9/8 (貯蔵中)	0.99
定置場（1）2階	2026/9/8 (貯蔵中)	1.96
定置場（2）2階	2026/9/8 (貯蔵中)	2.82
定置場（3）2階	2026/9/8 (貯蔵中)	2.52
定置場（4）2階	2026/9/8 (貯蔵中)	3.84
定置場（5）2階	2026/9/8 (貯蔵中)	1.52
定置場（6）2階	2026/9/8 (貯蔵中)	2.30

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年8月

◆地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定項目 / 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流	2020/3/2 （稼働前）	16
	2026/8/6 （貯蔵中）	16
下流	2020/3/2 （稼働前）	21
	2026/8/6 （貯蔵中）	24

測定地点	測定項目 / 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2020/3/2 （稼働前）	7.3
	2026/8/6 （貯蔵中）	6.7
下流	2020/3/2 （稼働前）	12
	2026/8/6 （貯蔵中）	4.9

測定地点	測定項目 / 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2020/3/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/8/6 （貯蔵中）	ND	ND
下流	2020/3/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/8/6 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 / 測定日	空間線量率 (μSv/h)
定置場（1）1階	2026/8/18 （貯蔵中）	3.60
定置場（2）1階	2026/8/18 （貯蔵中）	10.0
定置場（3）1階	2026/8/18 （貯蔵中）	1.59
定置場（4）1階	2026/8/18 （貯蔵中）	6.44
定置場（5）1階	2026/8/18 （貯蔵中）	10.0
定置場（6）1階	2026/8/18 （貯蔵中）	4.01
屋外管理区域 1階	2026/8/18 （貯蔵中）	0.98
定置場（1）2階	2026/8/18 （貯蔵中）	1.97
定置場（2）2階	2026/8/18 （貯蔵中）	2.80
定置場（3）2階	2026/8/18 （貯蔵中）	2.53
定置場（4）2階	2026/8/18 （貯蔵中）	3.83
定置場（5）2階	2026/8/18 （貯蔵中）	1.54
定置場（6）2階	2026/8/18 （貯蔵中）	2.28

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年7月

◆地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定項目 / 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流	2020/3/2 （稼働前）	16
	2026/7/14 （貯蔵中）	16
下流	2020/3/2 （稼働前）	21
	2026/7/14 （貯蔵中）	24

測定地点	測定項目 / 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2020/3/2 （稼働前）	7.3
	2026/7/14 （貯蔵中）	7.5
下流	2020/3/2 （稼働前）	12
	2026/7/14 （貯蔵中）	5.0

測定地点	測定項目 / 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2020/3/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/7/14 （貯蔵中）	ND	ND
下流	2020/3/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/7/14 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 / 測定日	空間線量率 (μSv/h)
定置場（1）1階	2026/7/14 （貯蔵中）	3.56
定置場（2）1階	2026/7/14 （貯蔵中）	10.0
定置場（3）1階	2026/7/14 （貯蔵中）	1.60
定置場（4）1階	2026/7/14 （貯蔵中）	6.48
定置場（5）1階	2026/7/14 （貯蔵中）	9.90
定置場（6）1階	2026/7/14 （貯蔵中）	4.00
屋外管理区域 1階	2026/7/14 （貯蔵中）	1.01
定置場（1）2階	2026/7/14 （貯蔵中）	1.93
定置場（2）2階	2026/7/14 （貯蔵中）	2.78
定置場（3）2階	2026/7/14 （貯蔵中）	2.55
定置場（4）2階	2026/7/14 （貯蔵中）	3.81
定置場（5）2階	2026/7/14 （貯蔵中）	1.52
定置場（6）2階	2026/7/14 （貯蔵中）	2.23

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年6月

◆地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定項目 / 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流	2020/3/2 （稼働前）	16
	2026/6/16 （貯蔵中）	17
下流	2020/3/2 （稼働前）	21
	2026/6/16 （貯蔵中）	25

測定地点	測定項目 / 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2020/3/2 （稼働前）	7.3
	2026/6/16 （貯蔵中）	8.4
下流	2020/3/2 （稼働前）	12
	2026/6/16 （貯蔵中）	5.6

測定地点	測定項目 / 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2020/3/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/6/16 （貯蔵中）	ND	ND
下流	2020/3/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/6/16 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 / 測定日	空間線量率 (μSv/h)
定置場（1）1階	2026/6/9 （貯蔵中）	3.71
定置場（2）1階	2026/6/9 （貯蔵中）	10.3
定置場（3）1階	2026/6/9 （貯蔵中）	1.62
定置場（4）1階	2026/6/9 （貯蔵中）	6.56
定置場（5）1階	2026/6/9 （貯蔵中）	10.2
定置場（6）1階	2026/6/9 （貯蔵中）	4.18
屋外管理区域 1階	2026/6/9 （貯蔵中）	1.05
定置場（1）2階	2026/6/9 （貯蔵中）	2.00
定置場（2）2階	2026/6/9 （貯蔵中）	2.87
定置場（3）2階	2026/6/9 （貯蔵中）	2.61
定置場（4）2階	2026/6/9 （貯蔵中）	3.96
定置場（5）2階	2026/6/9 （貯蔵中）	1.57
定置場（6）2階	2026/6/9 （貯蔵中）	2.30

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年5月

◆地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定項目 / 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流	2020/3/2 （稼働前）	16
	2026/5/19 （貯蔵中）	17
下流	2020/3/2 （稼働前）	21
	2026/5/19 （貯蔵中）	24

測定地点	測定項目 / 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2020/3/2 （稼働前）	7.3
	2026/5/19 （貯蔵中）	2.7
下流	2020/3/2 （稼働前）	12
	2026/5/19 （貯蔵中）	1.9

測定地点	測定項目 / 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2020/3/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/5/19 （貯蔵中）	ND	ND
下流	2020/3/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/5/19 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 / 測定日	空間線量率 (μSv/h)
定置場（1）1階	2026/5/12 （貯蔵中）	3.60
定置場（2）1階	2026/5/12 （貯蔵中）	9.98
定置場（3）1階	2026/5/12 （貯蔵中）	1.56
定置場（4）1階	2026/5/12 （貯蔵中）	6.48
定置場（5）1階	2026/5/12 （貯蔵中）	10.1
定置場（6）1階	2026/5/12 （貯蔵中）	4.10
屋外管理区域 1階	2026/5/12 （貯蔵中）	1.05
定置場（1）2階	2026/5/12 （貯蔵中）	1.97
定置場（2）2階	2026/5/12 （貯蔵中）	2.85
定置場（3）2階	2026/5/12 （貯蔵中）	2.52
定置場（4）2階	2026/5/12 （貯蔵中）	3.89
定置場（5）2階	2026/5/12 （貯蔵中）	1.54
定置場（6）2階	2026/5/12 （貯蔵中）	2.27

廃棄物貯蔵施設（双葉1工区）における
周辺環境測定結果（月次測定）2026年4月

◆地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定項目 / 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流	2020/3/2 （稼働前）	16
	2026/4/14 （貯蔵中）	18
下流	2020/3/2 （稼働前）	21
	2026/4/14 （貯蔵中）	22

測定地点	測定項目 / 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2020/3/2 （稼働前）	7.3
	2026/4/14 （貯蔵中）	5.7
下流	2020/3/2 （稼働前）	12
	2026/4/14 （貯蔵中）	3.7

測定地点	測定項目 / 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2020/3/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/4/14 （貯蔵中）	ND	ND
下流	2020/3/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/4/14 （貯蔵中）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 / 測定日	空間線量率 (μSv/h)
定置場（1）1階	2026/4/14 （貯蔵中）	3.67
定置場（2）1階	2026/4/14 （貯蔵中）	10.1
定置場（3）1階	2026/4/14 （貯蔵中）	1.65
定置場（4）1階	2026/4/14 （貯蔵中）	6.55
定置場（5）1階	2026/4/14 （貯蔵中）	10.1
定置場（6）1階	2026/4/14 （貯蔵中）	4.14
屋外管理区域 1階	2026/4/14 （貯蔵中）	1.07
定置場（1）2階	2026/4/14 （貯蔵中）	2.05
定置場（2）2階	2026/4/14 （貯蔵中）	2.92
定置場（3）2階	2026/4/14 （貯蔵中）	2.65
定置場（4）2階	2026/4/14 （貯蔵中）	4.04
定置場（5）2階	2026/4/14 （貯蔵中）	1.63
定置場（6）2階	2026/4/14 （貯蔵中）	2.31