
廃棄物貯蔵施設（双葉2工区）における
周辺環境及び作業環境測定地点（月次測定）



★：施設の位置

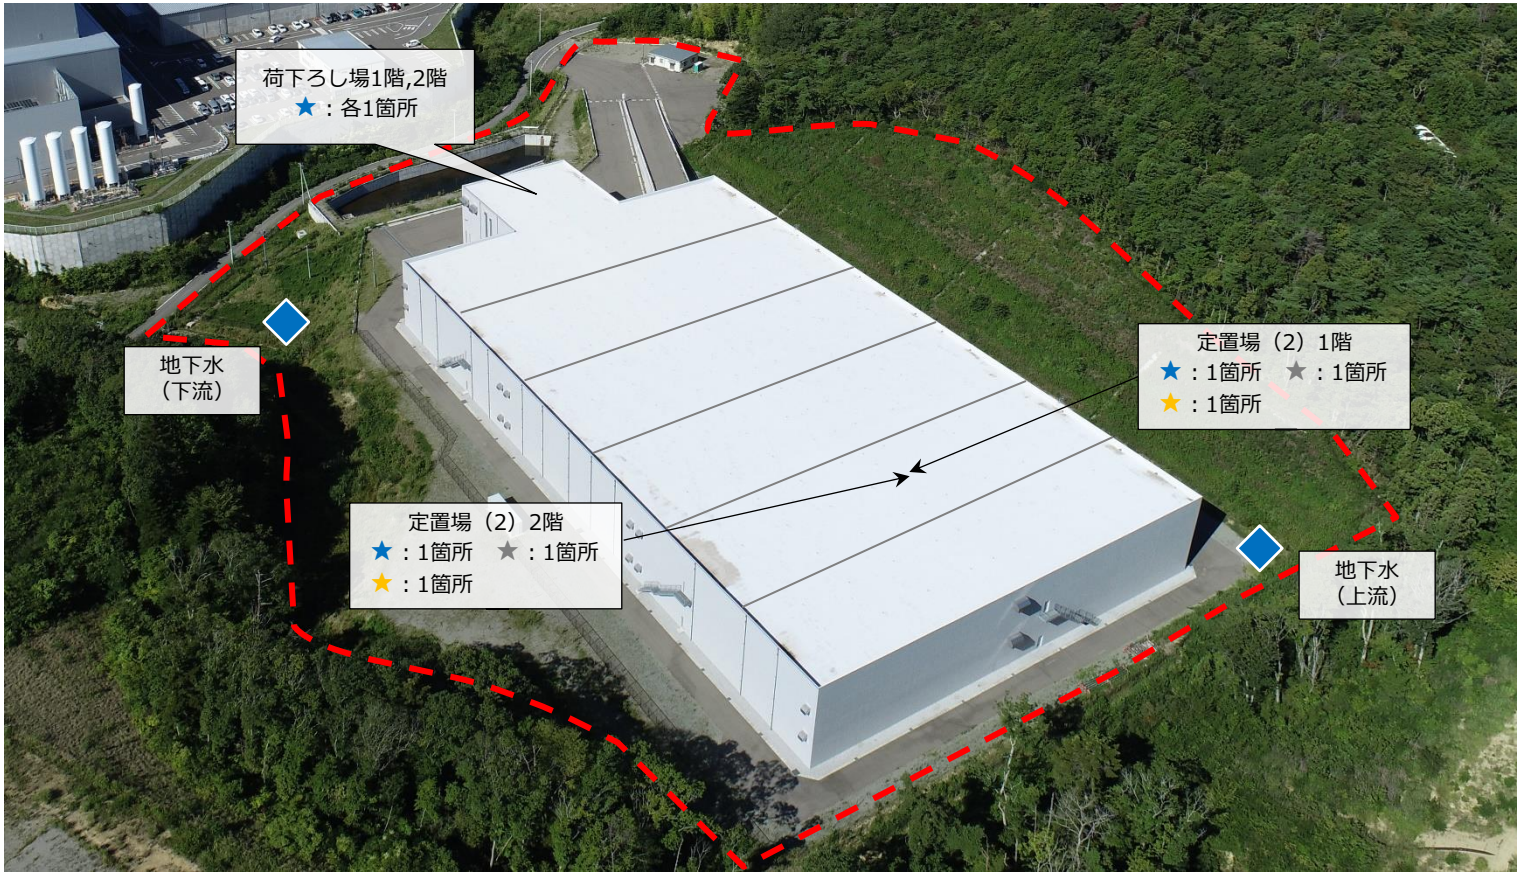

【 凡例 】

◆： 地下水中の放射能濃度等　★：空間線量率（作業環境）　★： 表面汚染密度（床）

★： 表面汚染密度（壁）　---： 敷地境界線

廃棄物貯蔵施設（双葉2工区）における
周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年9月

♦地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定項目 / 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流	2023/10/2 (稼働前)	18
	2026/9/1 (稼働後)	19
下流	2023/10/2 (稼働前)	24
	2026/9/1 (稼働後)	23

測定地点	測定項目 / 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2023/10/2 (稼働前)	11
	2026/9/1 (稼働後)	12
下流	2023/10/2 (稼働前)	5.4
	2026/9/1 (稼働後)	5.8

測定地点	測定項目 / 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2023/10/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/9/1 (稼働後)	ND	ND
下流	2023/10/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/9/1 (稼働後)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 / 測定日	空間線量率 (μSv/h)
定置場（2）1階	2026/9/7 (稼働後)	9.38
荷下ろし場 1階	2026/9/7 (稼働後)	0.06
定置場（2）2階	2026/9/7 (稼働後)	1.03
荷下ろし場 2階	2026/9/7 (稼働後)	0.06

表面汚染密度（★床、★壁）


測定地点		測定項目 / 測定日	表面汚染密度 (Bq/cm^2)
床	定置場（2）1階	2026/9/7 (稼働後)	ND
	定置場（2）2階	2026/9/7 (稼働後)	ND
壁	定置場（2）1階	2026/9/7 (稼働後)	ND
	定置場（2）2階	2026/9/7 (稼働後)	ND

表面汚染密度検出下限値： 0.25 Bq/cm^2

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm^2

廃棄物貯蔵施設（双葉2工区）における
周辺環境及び作業環境測定地点（月次測定）

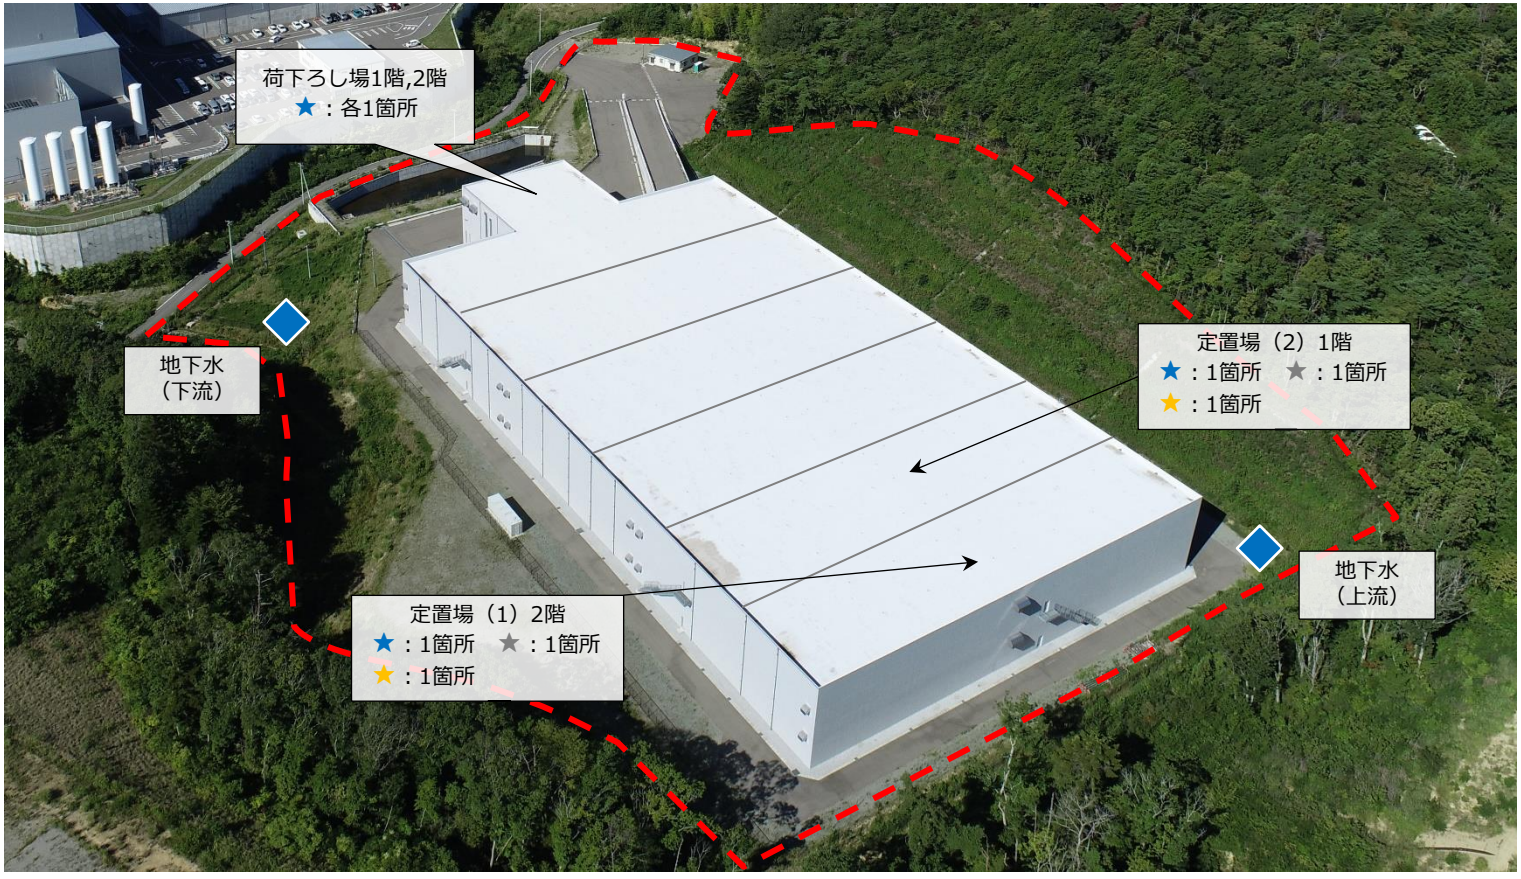

★：施設の位置



【 凡例 】

◆： 地下水中の放射能濃度等　★：空間線量率（作業環境）　★： 表面汚染密度（床）

★： 表面汚染密度（壁）　---： 敷地境界線

廃棄物貯蔵施設（双葉2工区）における
周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年8月

♦地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定日 ＼ 測定項目	電気伝導率 (mS/m)
上流	2023/10/2 (稼働前)	18
	2026/8/3 (稼働後)	19
下流	2023/10/2 (稼働前)	24
	2026/8/3 (稼働後)	27

測定地点	測定日 ＼ 測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2023/10/2 (稼働前)	11
	2026/8/3 (稼働後)	13
下流	2023/10/2 (稼働前)	5.4
	2026/8/3 (稼働後)	5.6

測定地点	測定日 ＼ 測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2023/10/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/8/3 (稼働後)	ND	ND
下流	2023/10/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/8/3 (稼働後)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定日 ＼ 測定項目	空間線量率 (μSv/h)
定置場（2）1階	2026/8/4 (稼働後)	7.90
荷下ろし場 1階	2026/8/4 (稼働後)	0.06
定置場（1）2階	2026/8/4 (稼働後)	4.48
荷下ろし場 2階	2026/8/4 (稼働後)	0.06

表面汚染密度（★床、★壁）

測定地点		測定日 ＼ 測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm^2)
床	定置場（2）1階	2026/8/4 (稼働後)	ND
	定置場（1）2階	2026/8/4 (稼働後)	ND
壁	定置場（2）1階	2026/8/4 (稼働後)	ND
	定置場（1）2階	2026/8/4 (稼働後)	ND

表面汚染密度検出下限値： 0.28 Bq/cm^2

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm^2

廃棄物貯蔵施設（双葉2工区）における
周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年7月

♦地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定日＼測定項目	電気伝導率 (mS/m)
上流	2023/10/2 （稼働前）	18
	2026/7/6 （稼働後）	18
下流	2023/10/2 （稼働前）	24
	2026/7/6 （稼働後）	24

測定地点	測定日＼測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2023/10/2 （稼働前）	11
	2026/7/6 （稼働後）	12
下流	2023/10/2 （稼働前）	5.4
	2026/7/6 （稼働後）	5.4

測定地点	測定日＼測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2023/10/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/7/6 （稼働後）	ND	ND
下流	2023/10/2 （稼働前）	ND	ND
	2026/7/6 （稼働後）	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定日＼測定項目	空間線量率 (μSv/h)
定置場（2）1階	2026/7/7 （稼働後）	9.75
荷下ろし場 1階	2026/7/7 （稼働後）	0.06
定置場（1）2階	2026/7/7 （稼働後）	3.58
荷下ろし場 2階	2026/7/7 （稼働後）	0.07

表面汚染密度（★床、★壁）

測定地点		測定日＼測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm^2)
床	定置場（2）1階	2026/7/7 （稼働後）	ND
	定置場（1）2階	2026/7/7 （稼働後）	ND
壁	定置場（2）1階	2026/7/7 （稼働後）	ND
	定置場（1）2階	2026/7/7 （稼働後）	ND

表面汚染密度検出下限値： 0.26 Bq/cm^2

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm^2

廃棄物貯蔵施設（双葉2工区）における
周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年6月

♦地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定日＼測定項目	電気伝導率 (mS/m)
上流	2023/10/2 (稼働前)	18
	2026/6/2 (稼働後)	18
下流	2023/10/2 (稼働前)	24
	2026/6/2 (稼働後)	23

測定地点	測定日＼測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2023/10/2 (稼働前)	11
	2026/6/2 (稼働後)	12
下流	2023/10/2 (稼働前)	5.4
	2026/6/2 (稼働後)	5.5

測定地点	測定日＼測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2023/10/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/6/2 (稼働後)	ND	ND
下流	2023/10/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/6/2 (稼働後)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定日＼測定項目	空間線量率 (μSv/h)
定置場（2）1階	2026/6/5 (稼働後)	9.24
荷下ろし場 1階	2026/6/5 (稼働後)	0.06
定置場（1）2階	2026/6/5 (稼働後)	3.33
荷下ろし場 2階	2026/6/5 (稼働後)	0.06

表面汚染密度（★床、★壁）

測定地点		測定日＼測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm^2)
床	定置場（2）1階	2026/6/5 (稼働後)	ND
	定置場（1）2階	2026/6/5 (稼働後)	ND
壁	定置場（2）1階	2026/6/5 (稼働後)	ND
	定置場（1）2階	2026/6/5 (稼働後)	ND

表面汚染密度検出下限値： 0.26 Bq/cm^2

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm^2

廃棄物貯蔵施設（双葉2工区）における
周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年5月

♦地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定項目 / 測定日	電気伝導率 (mS/m)
上流	2023/10/2 (稼働前)	18
	2026/5/8 (稼働後)	19
下流	2023/10/2 (稼働前)	24
	2026/5/8 (稼働後)	23

測定地点	測定項目 / 測定日	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2023/10/2 (稼働前)	11
	2026/5/8 (稼働後)	12
下流	2023/10/2 (稼働前)	5.4
	2026/5/8 (稼働後)	4.7

測定地点	測定項目 / 測定日	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2023/10/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/5/8 (稼働後)	ND	ND
下流	2023/10/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/5/8 (稼働後)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定項目 / 測定日	空間線量率 (μSv/h)
定置場（2）1階	2026/5/11 (稼働後)	9.25
荷下ろし場 1階	2026/5/11 (稼働後)	0.07
定置場（1）2階	2026/5/11 (稼働後)	3.35
荷下ろし場 2階	2026/5/11 (稼働後)	0.06

表面汚染密度（★床、★壁）

測定地点		測定項目 / 測定日	表面汚染密度 (Bq/cm^2)
床	定置場（2）1階	2026/5/11 (稼働後)	ND
	定置場（1）2階	2026/5/11 (稼働後)	ND
壁	定置場（2）1階	2026/5/11 (稼働後)	ND
	定置場（1）2階	2026/5/11 (稼働後)	ND

表面汚染密度検出下限値： 0.26 Bq/cm^2

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：40Bq/cm^2

廃棄物貯蔵施設（双葉2工区）における
周辺環境及び作業環境測定結果（月次測定）2026年4月

♦地下水中の放射能濃度等

測定地点	測定日＼測定項目	電気伝導率 (mS/m)
上流	2023/10/2 (稼働前)	18
	2026/4/6 (稼働後)	25
下流	2023/10/2 (稼働前)	24
	2026/4/6 (稼働後)	15

測定地点	測定日＼測定項目	塩化物イオン濃度 (mg/L)
上流	2023/10/2 (稼働前)	11
	2026/4/6 (稼働後)	12
下流	2023/10/2 (稼働前)	5.4
	2026/4/6 (稼働後)	5.2

測定地点	測定日＼測定項目	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
上流	2023/10/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/4/6 (稼働後)	ND	ND
下流	2023/10/2 (稼働前)	ND	ND
	2026/4/6 (稼働後)	ND	ND

放射能濃度検出下限値：1Bq/L

NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。

★空間線量率（作業環境）

測定地点	測定日＼測定項目	空間線量率 (μSv/h)
定置場（2）1階	2026/4/23 (稼働後)	9.22
荷下ろし場 1階	2026/4/23 (稼働後)	0.07
定置場（1）2階	2026/4/23 (稼働後)	3.08
荷下ろし場 2階	2026/4/23 (稼働後)	0.06

表面汚染密度（★床、★壁）

測定地点		測定日＼測定項目	表面汚染密度 (Bq/cm^2)
床	定置場（2）1階	2026/4/23 (稼働後)	ND
	定置場（1）2階	2026/4/23 (稼働後)	ND
壁	定置場（2）1階	2026/4/23 (稼働後)	ND
	定置場（1）2階	2026/4/23 (稼働後)	ND

表面汚染密度検出下限値： 0.31 Bq/cm^2

NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。

限度：$40Bq/cm^2$